
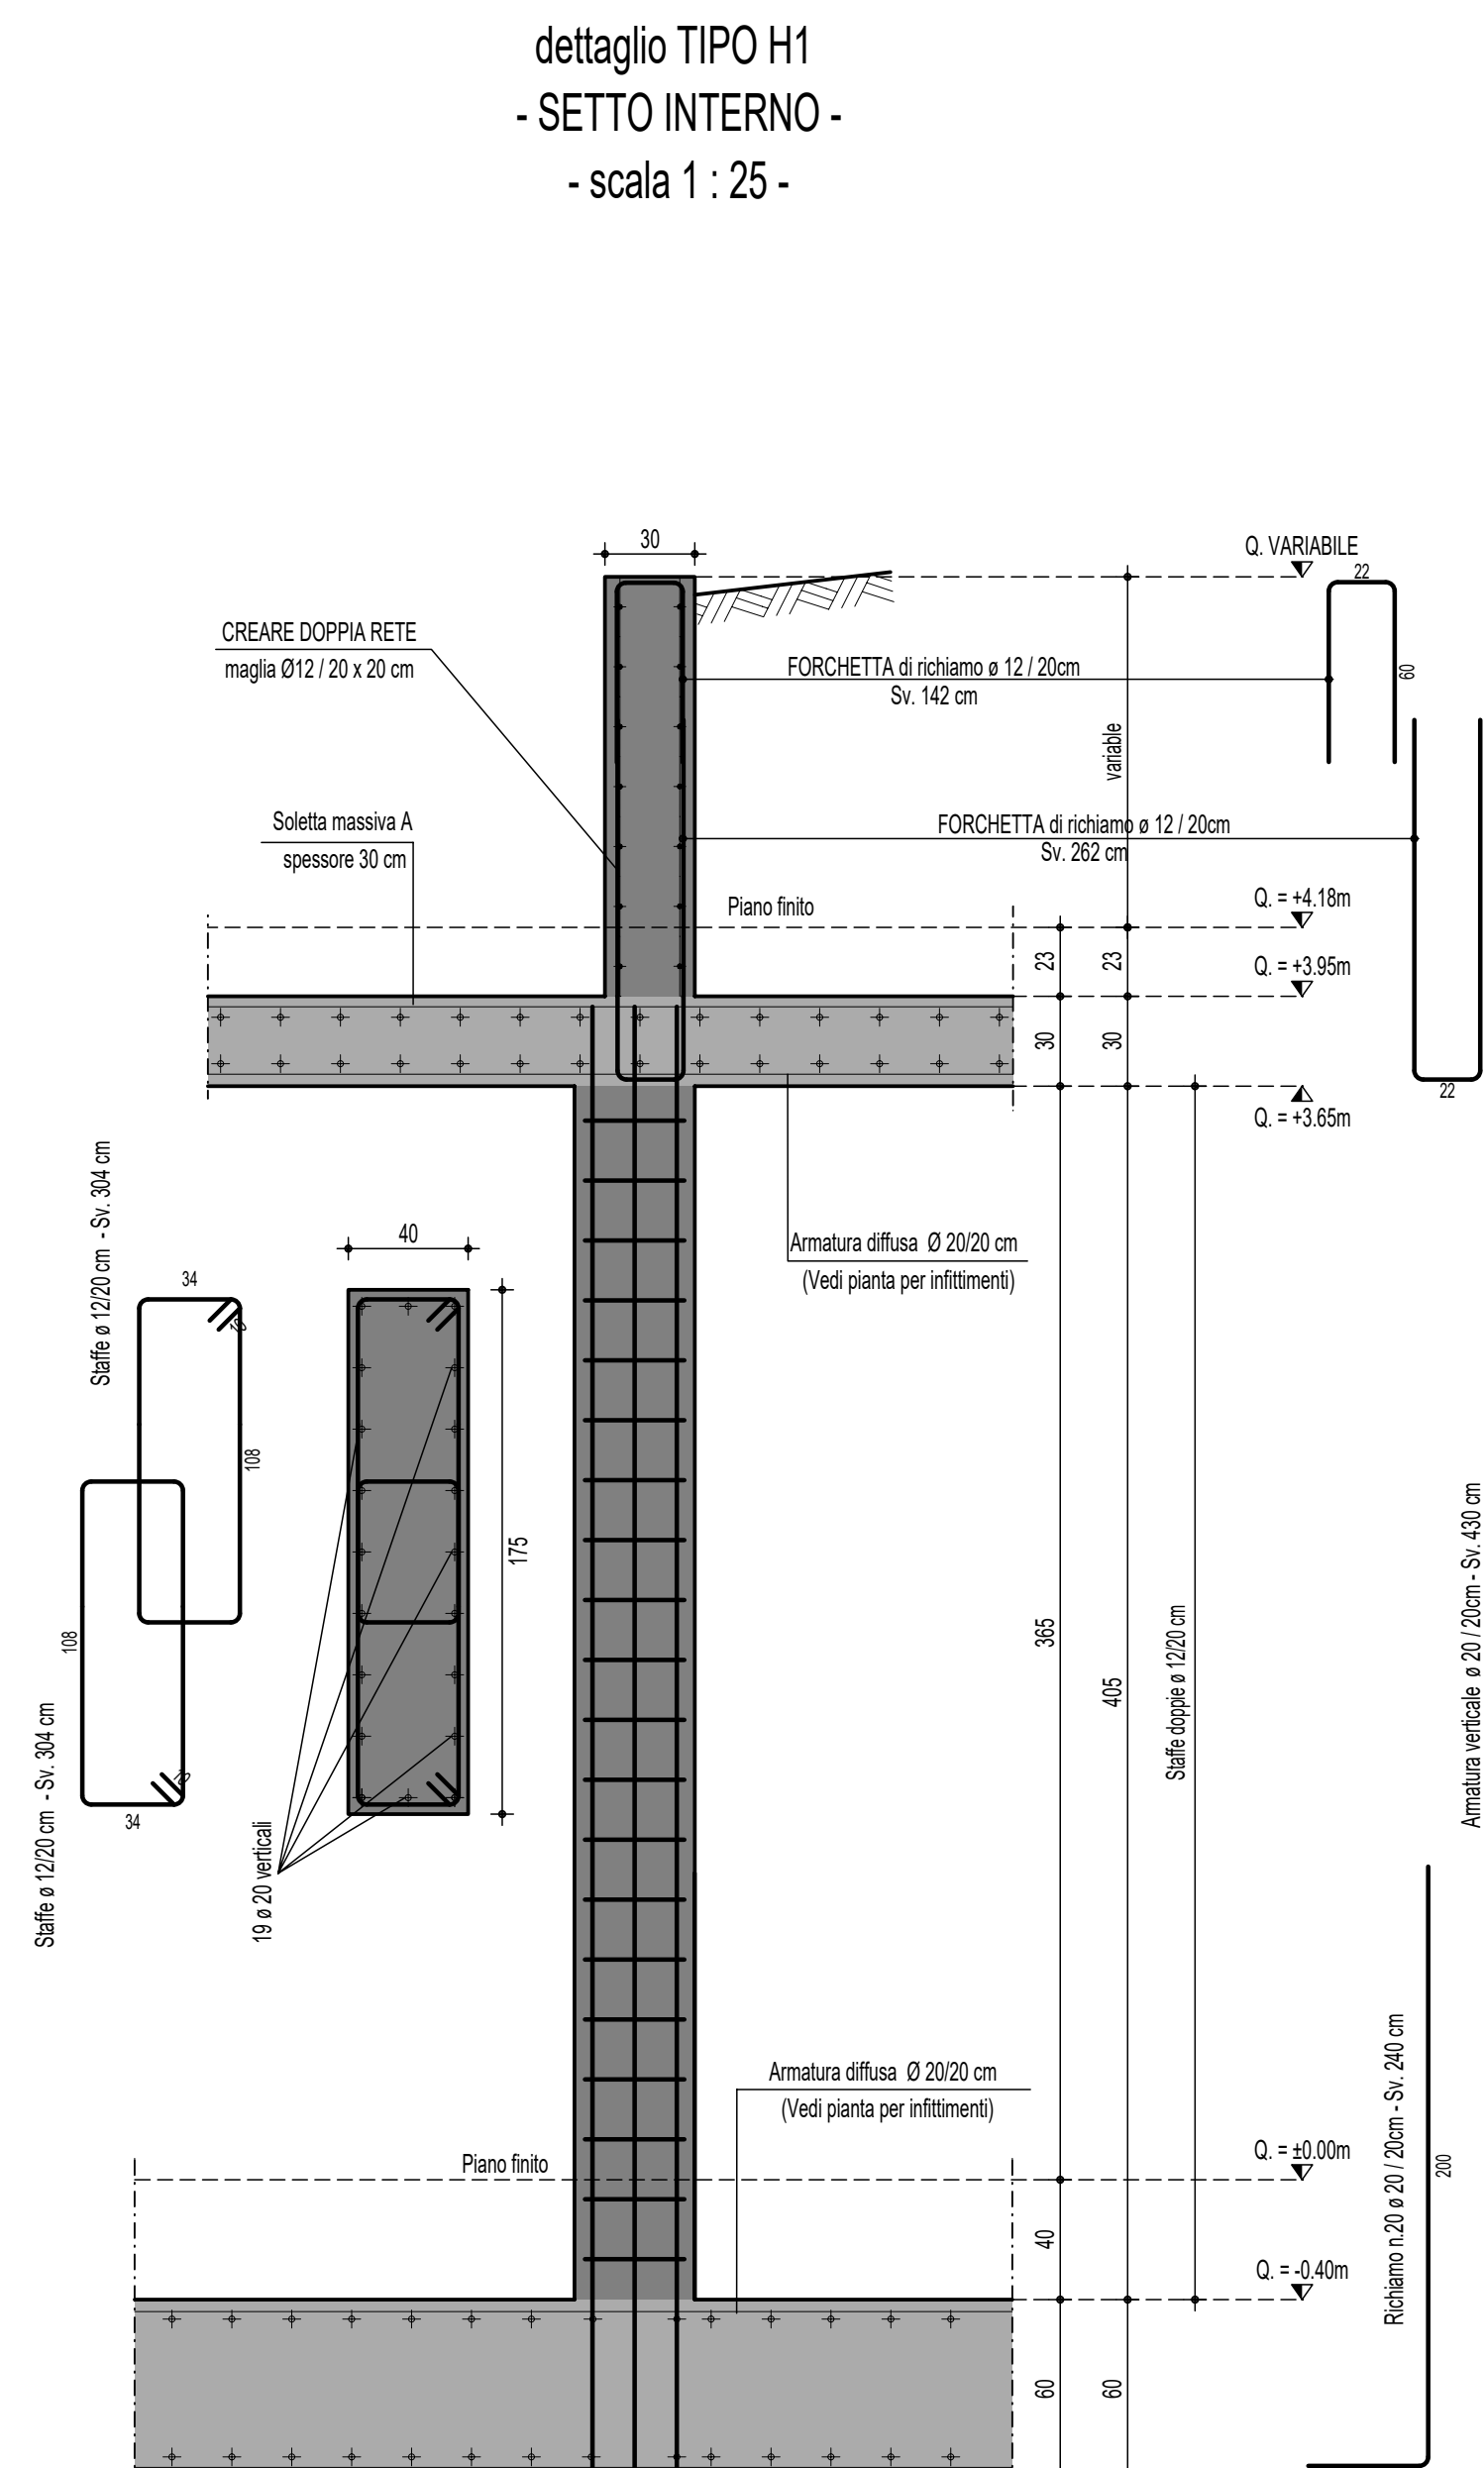
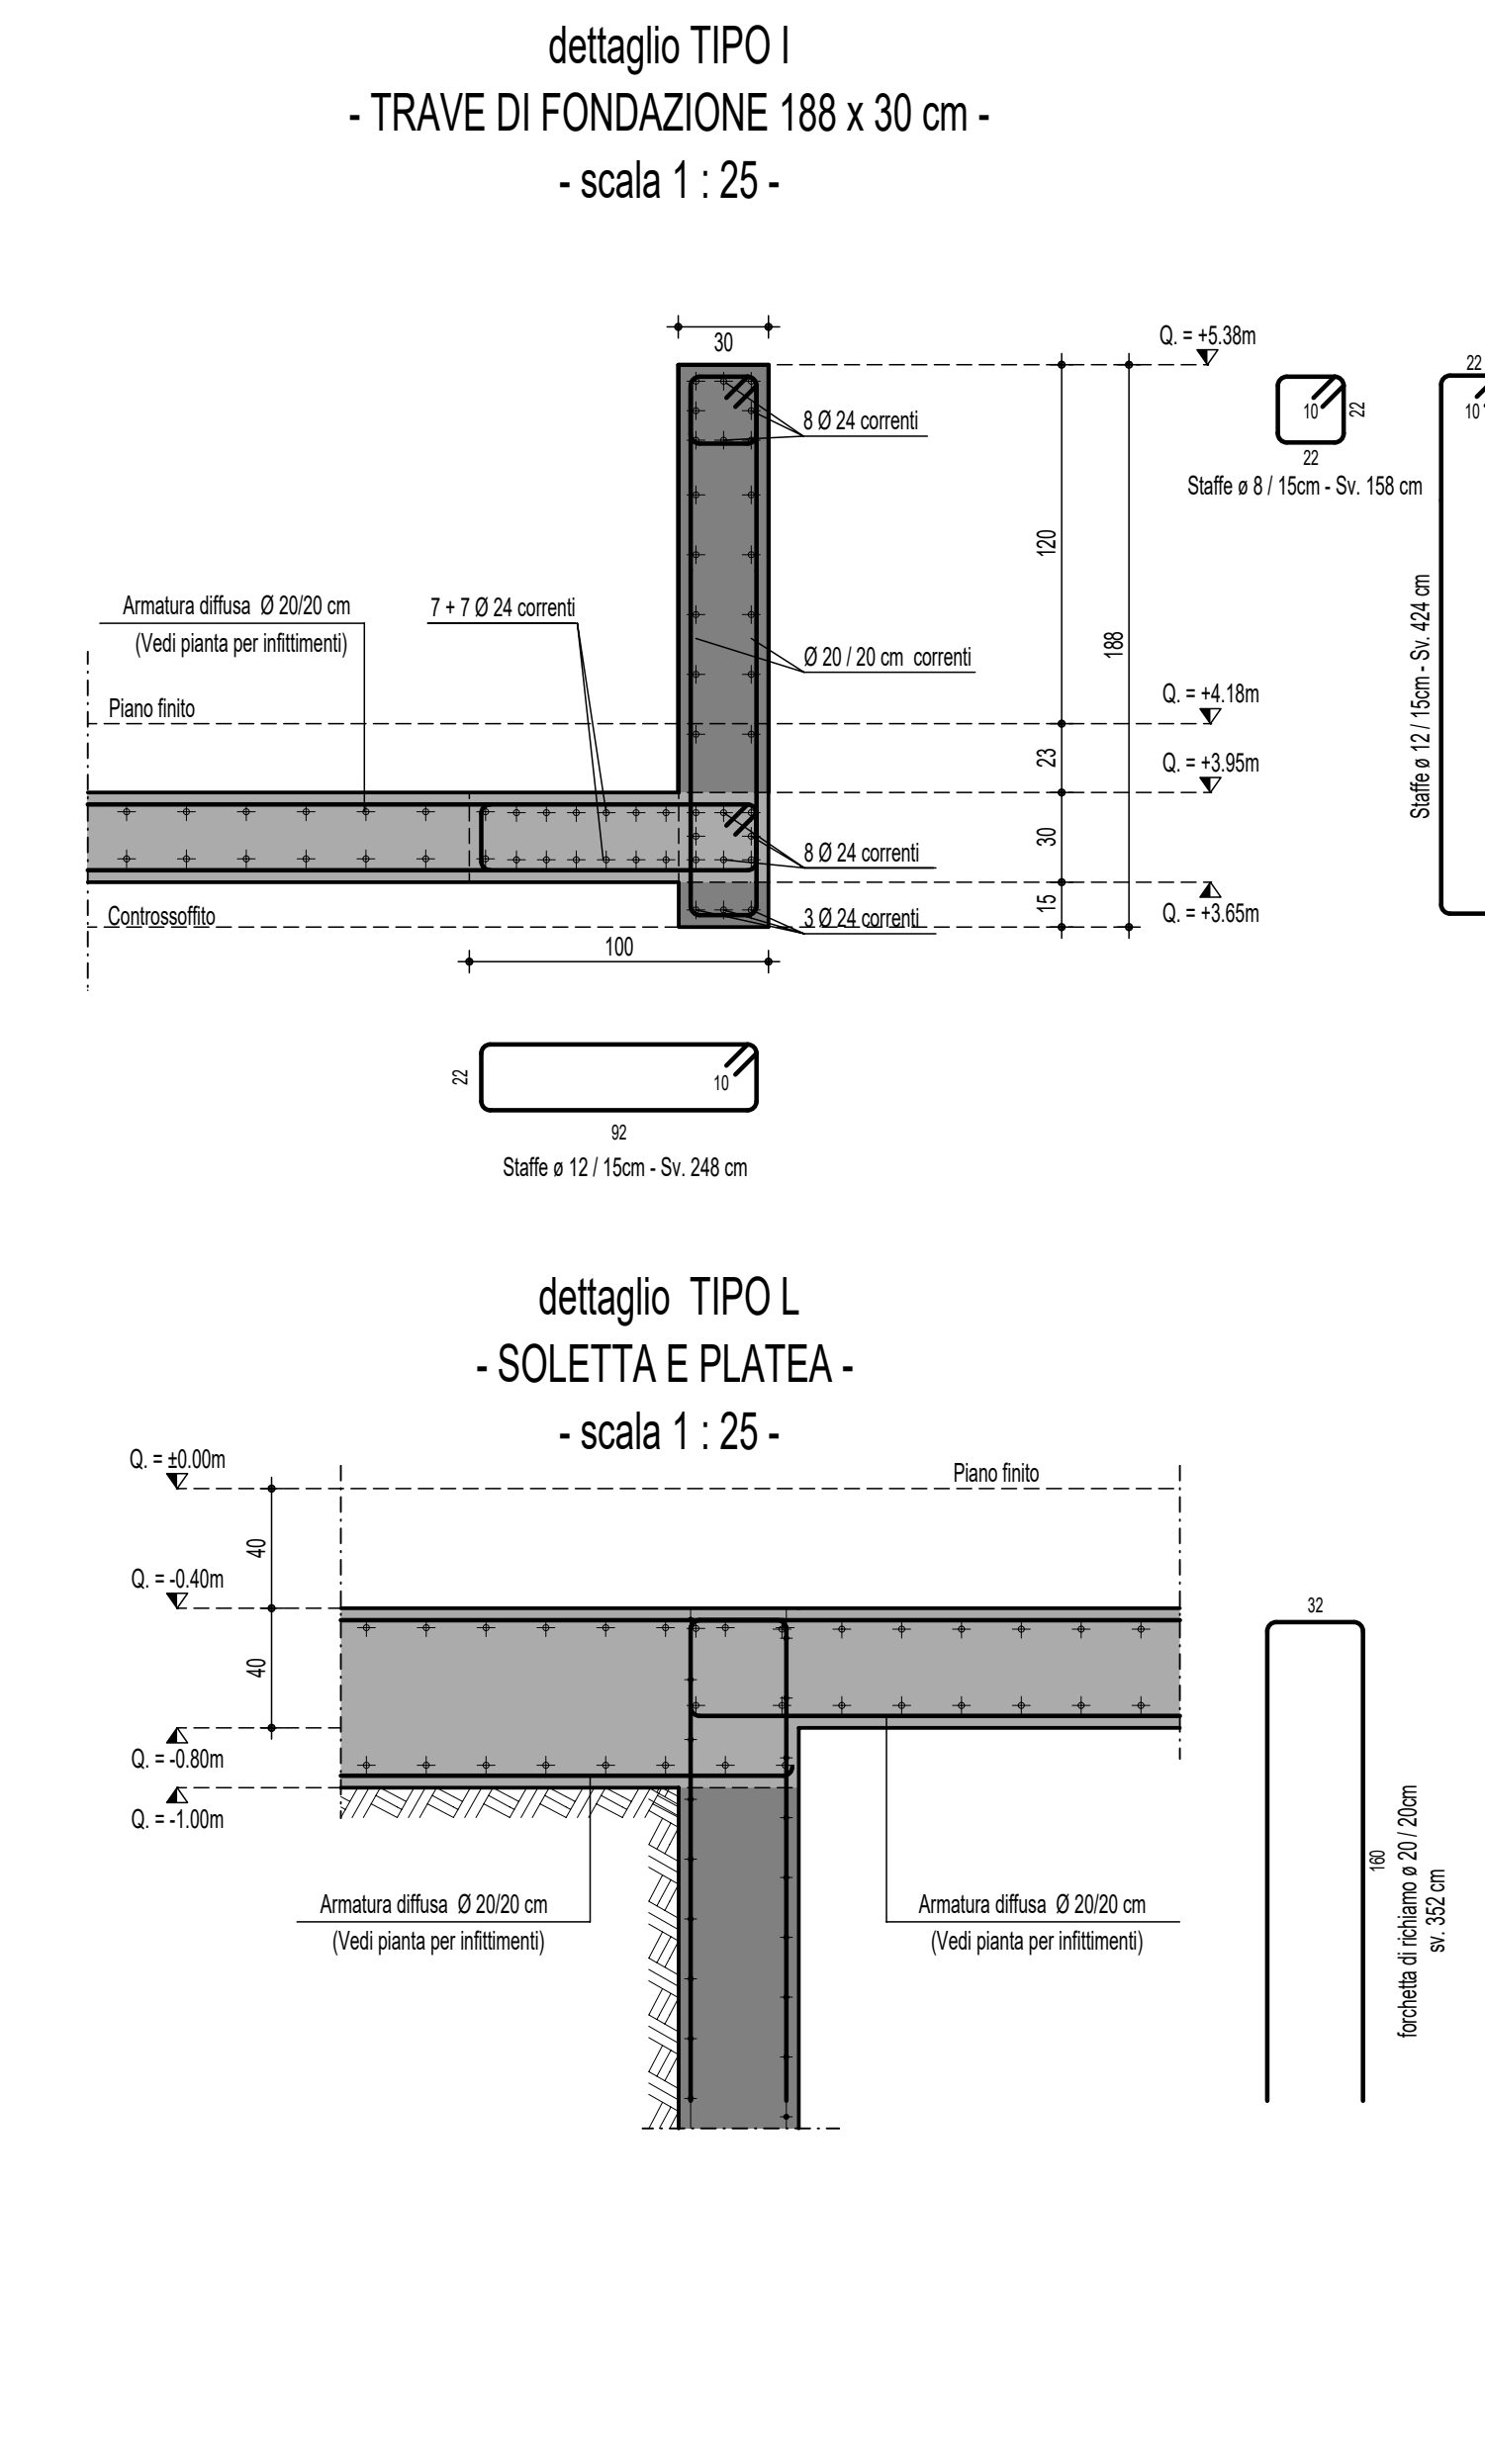
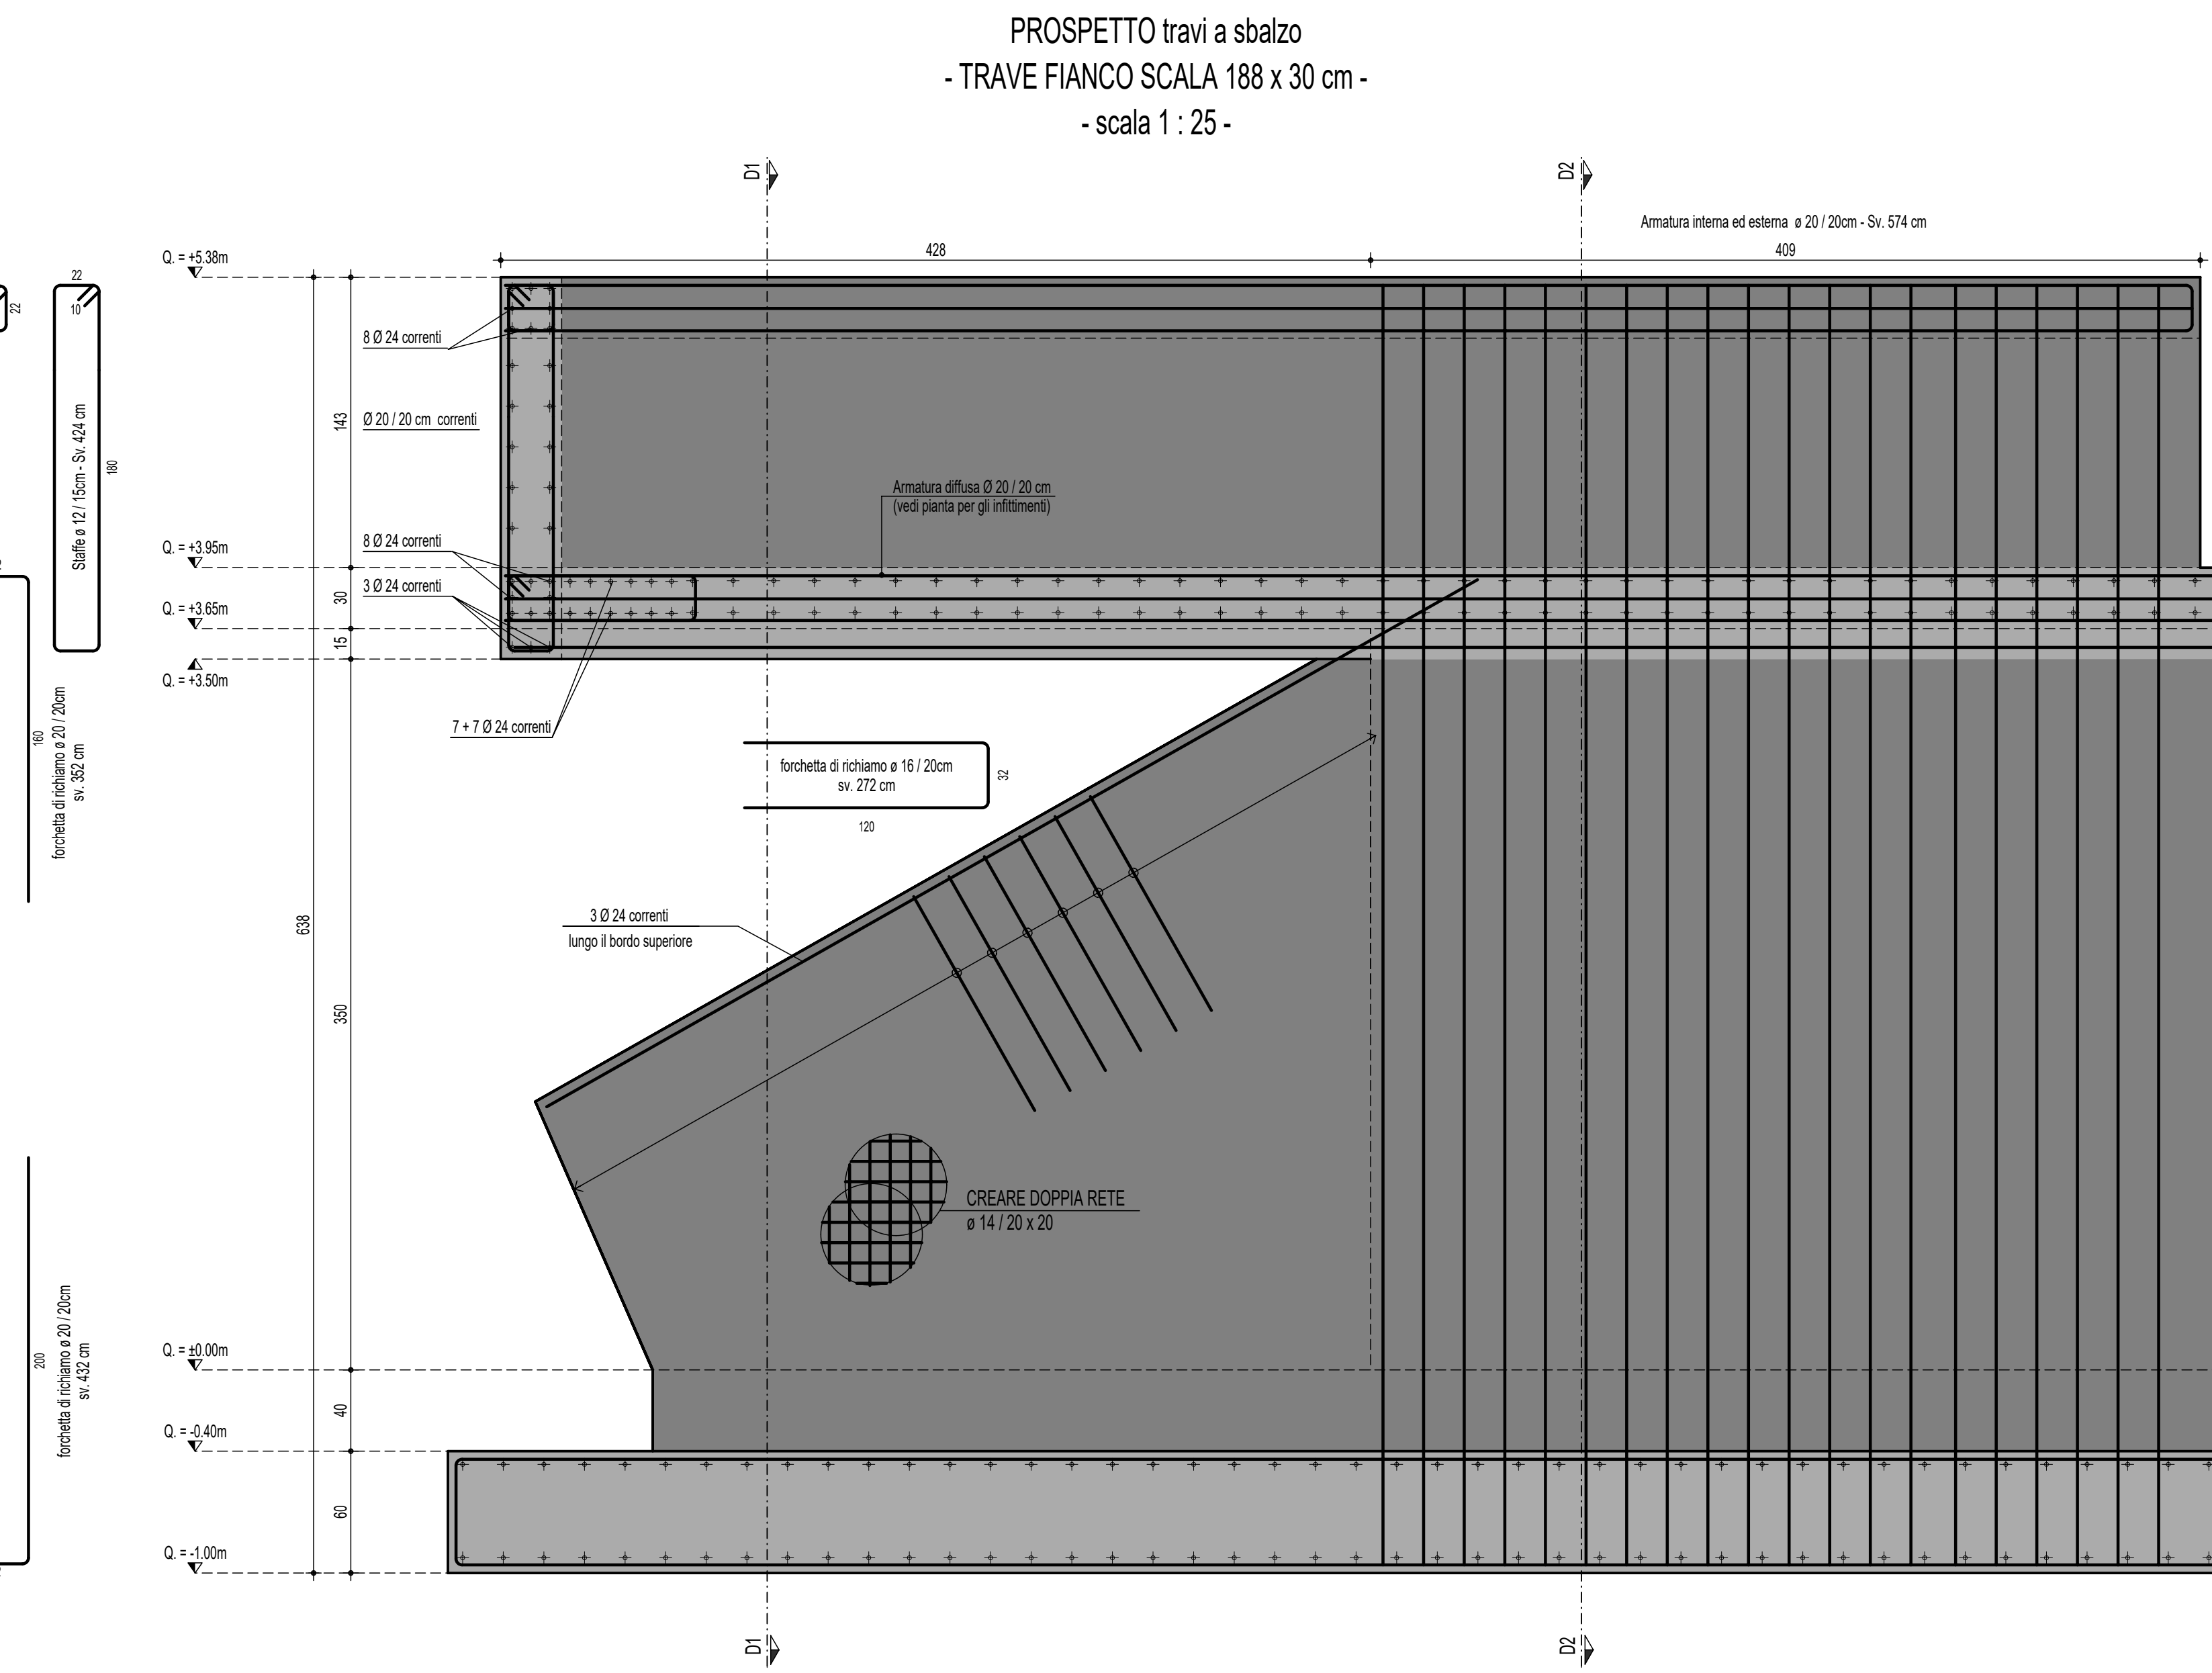
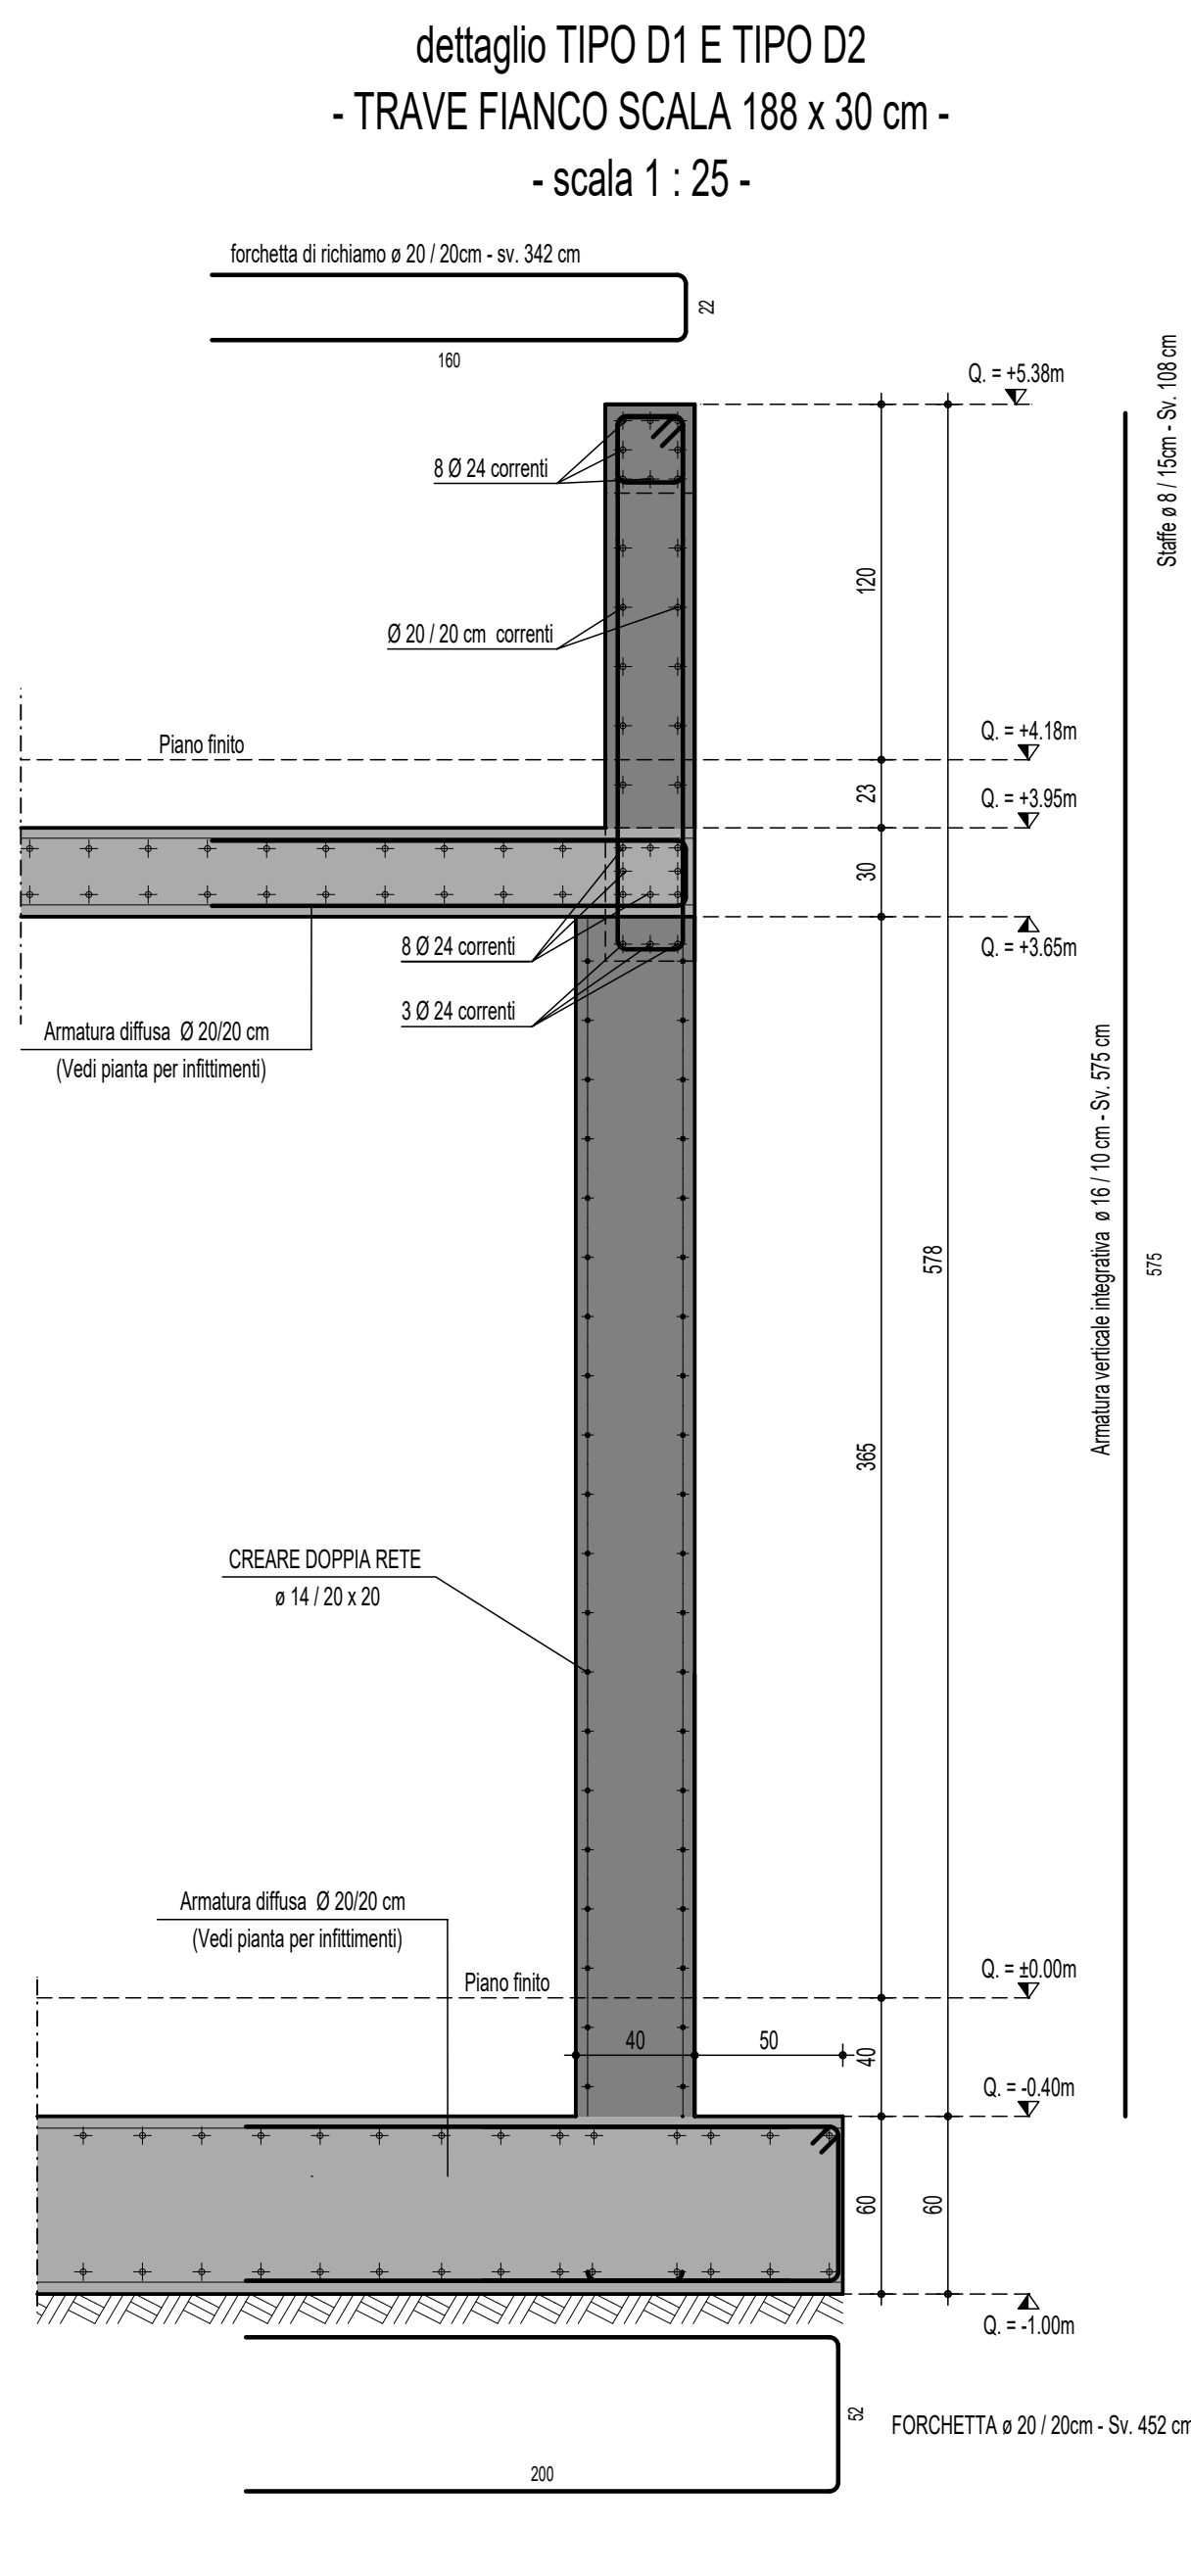
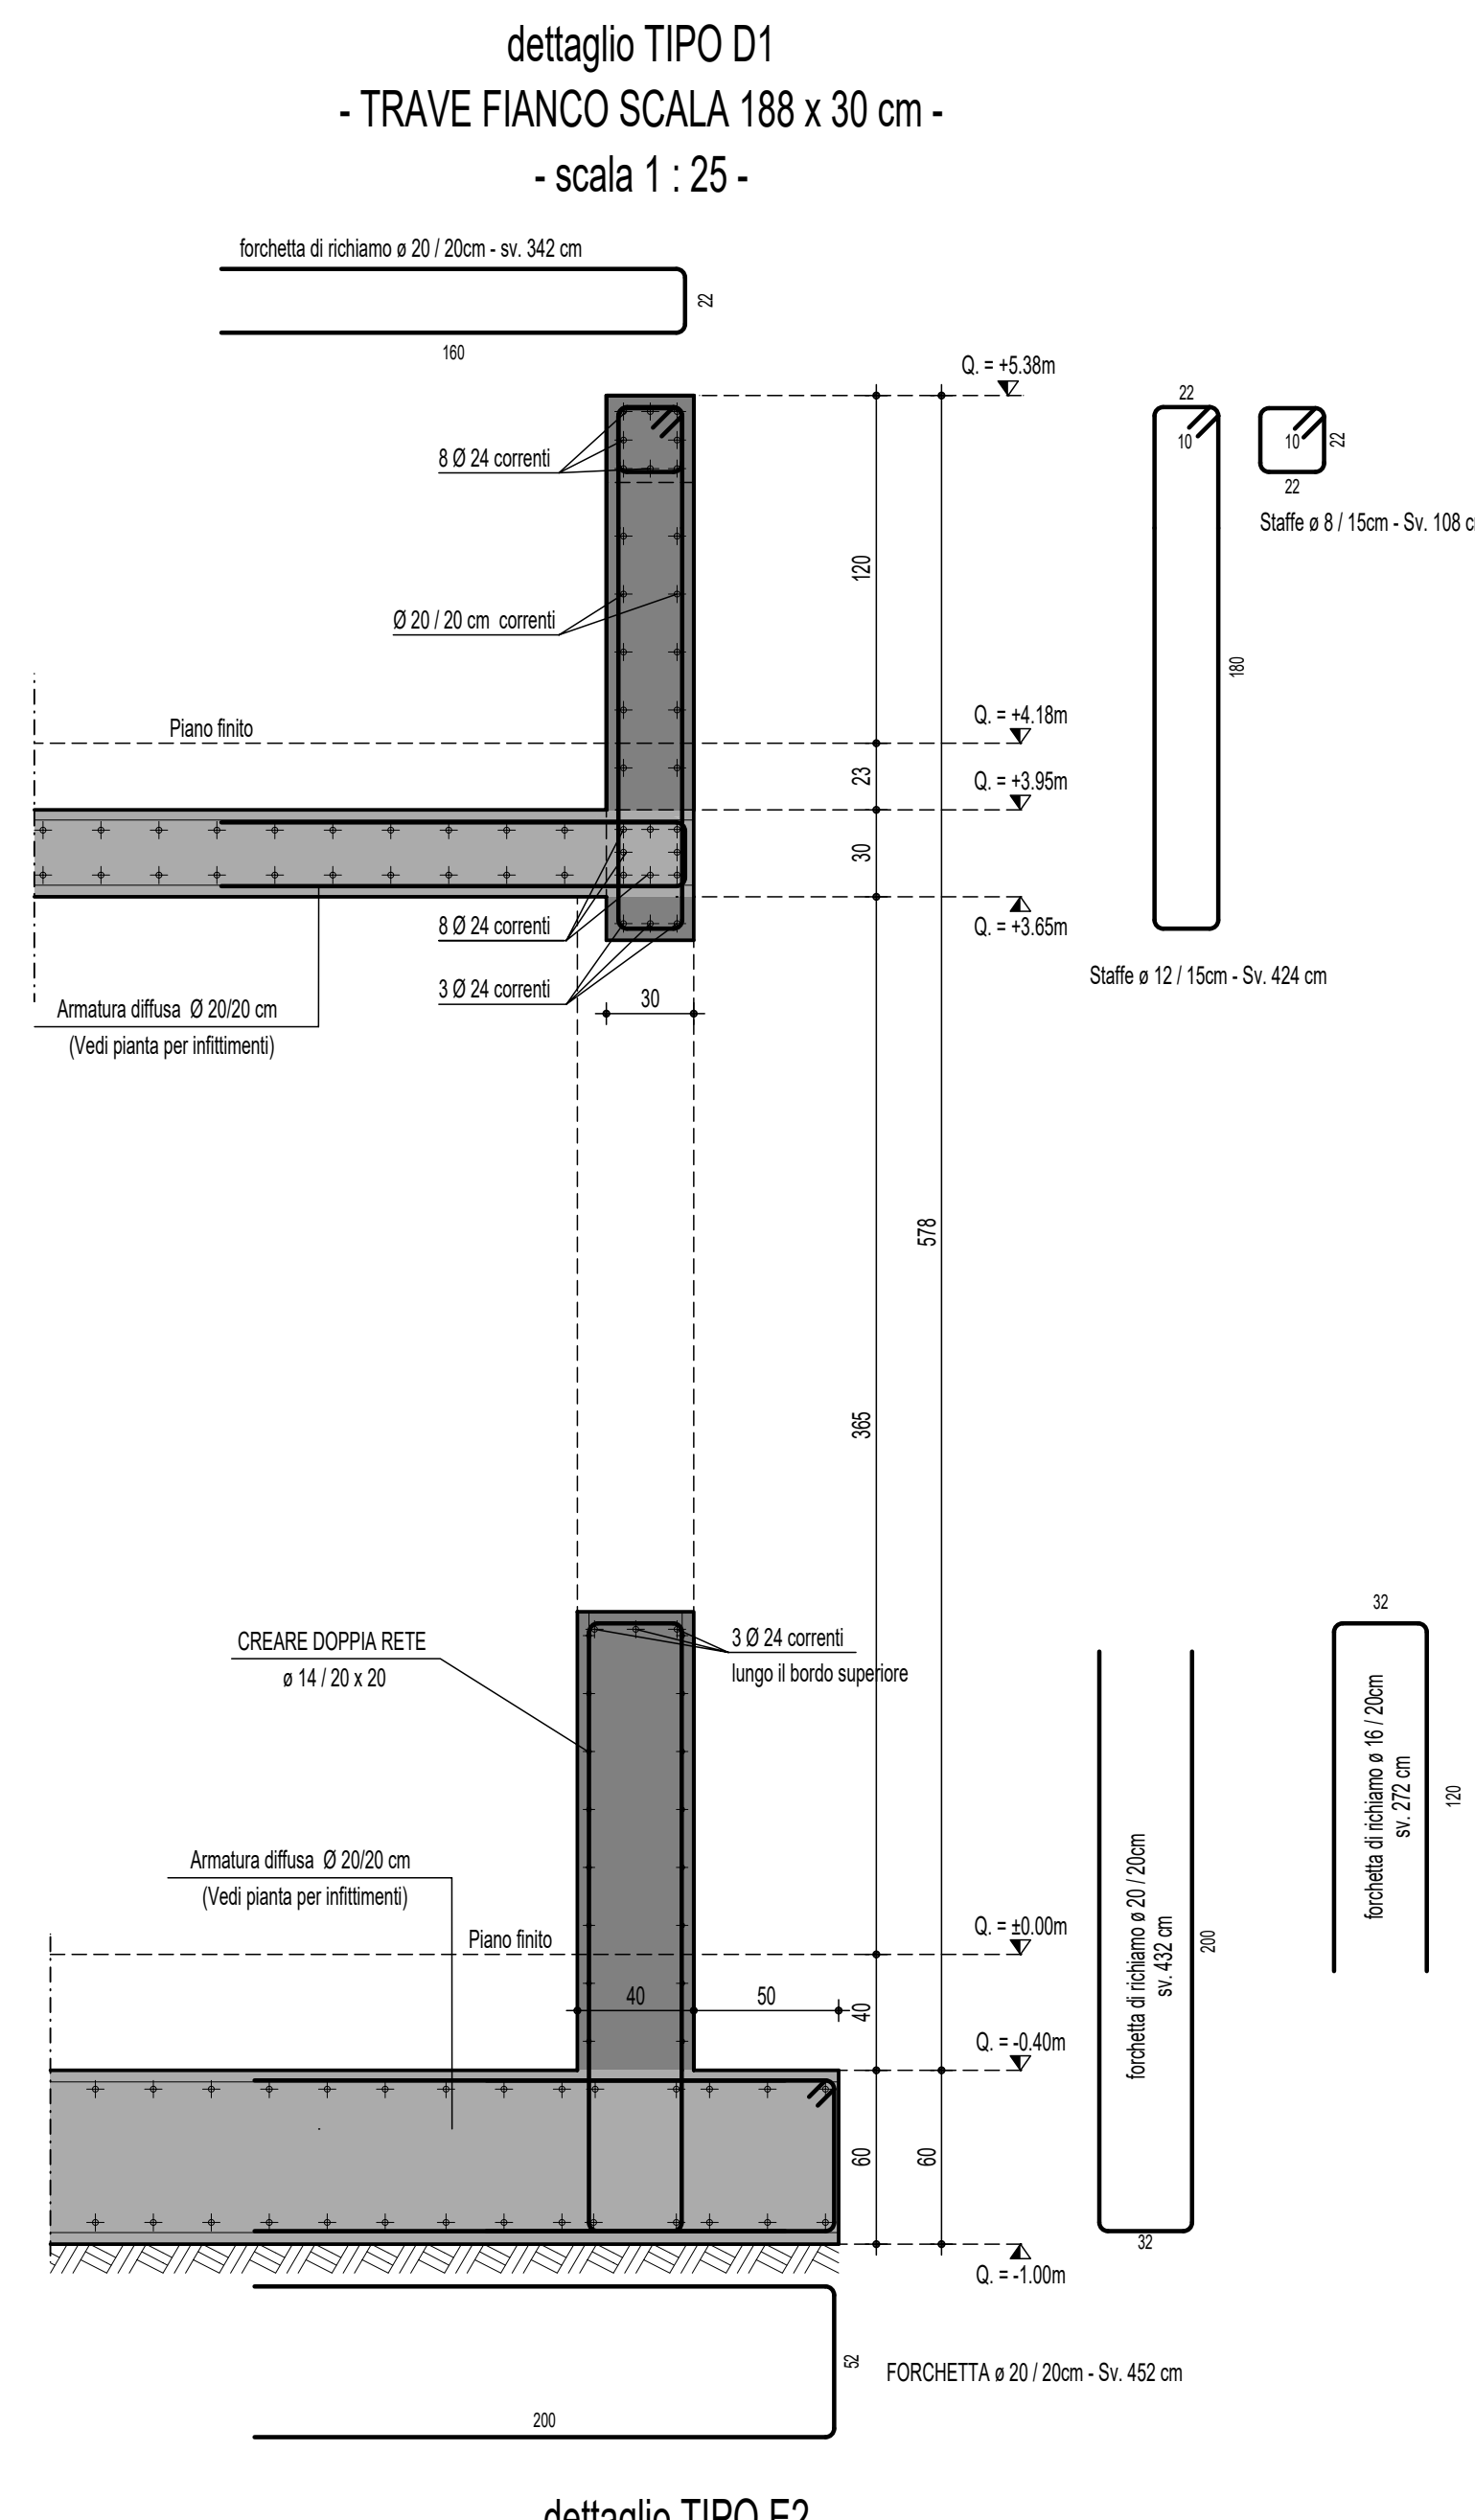


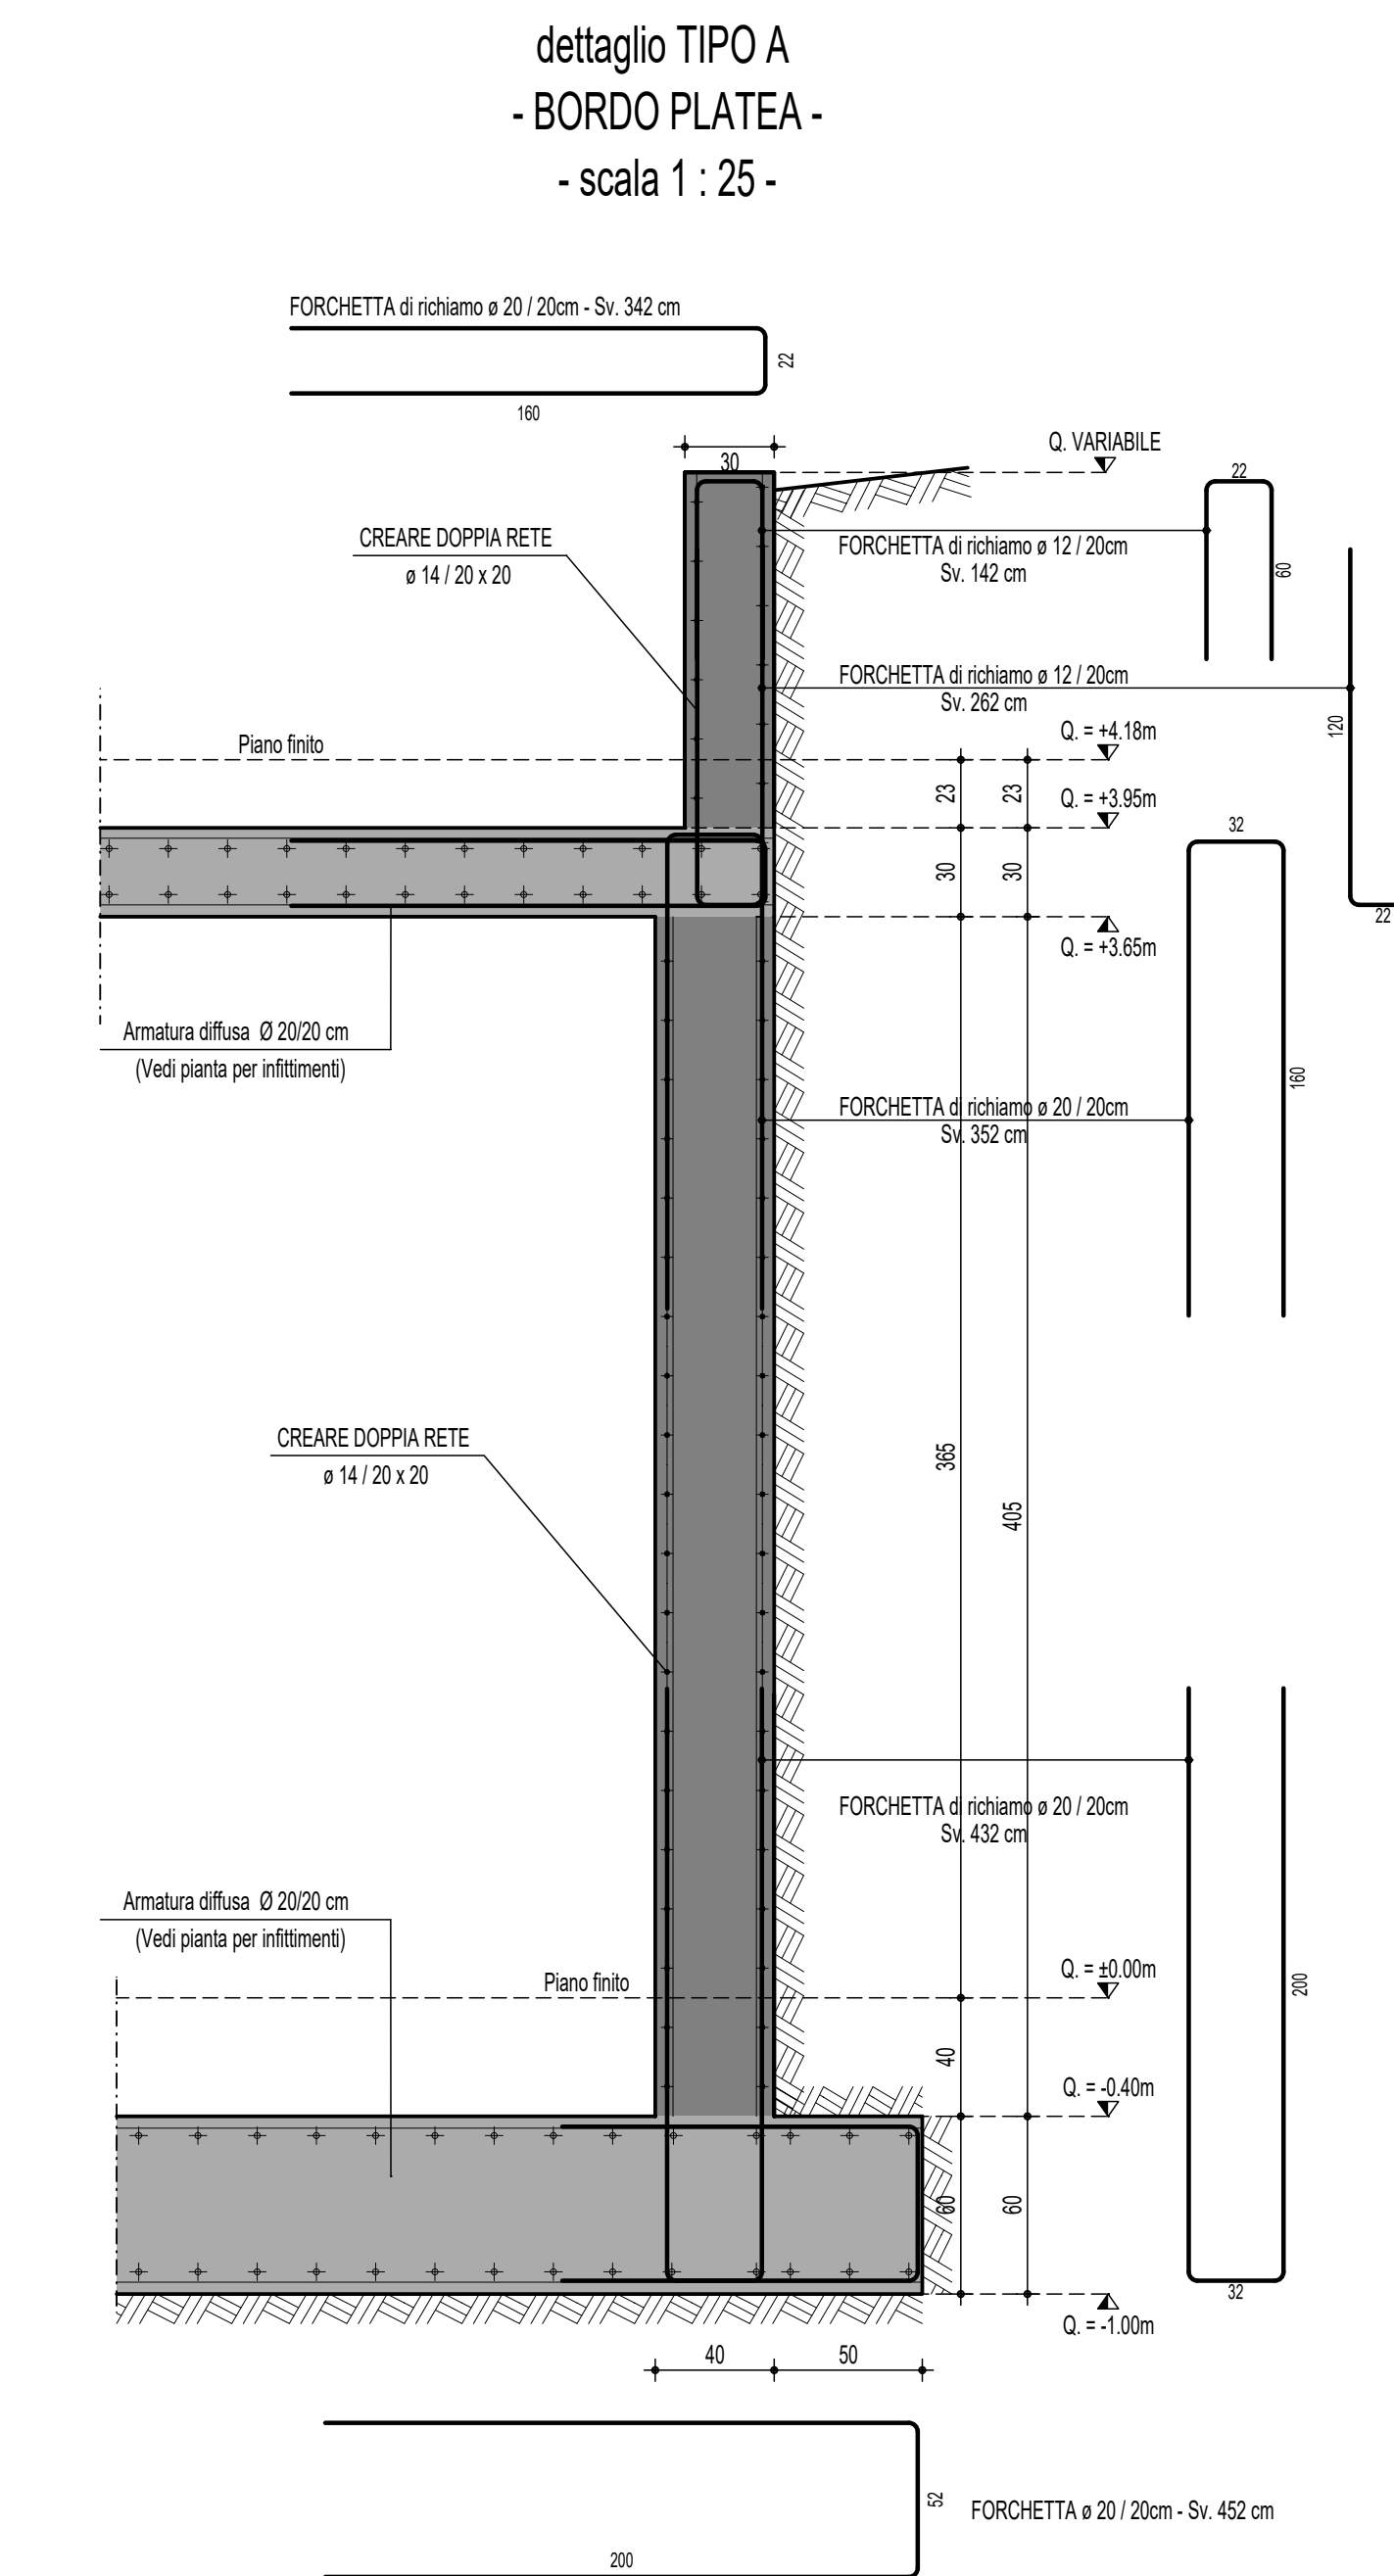













PRESSIONI PER MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE - a conformi al DM 27/05/2009 - Capita 21									
CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA (in accordo alla UNI EN 206-1 e alla NTC 2018)									
	Classe di resistenza C16/20	Classe di resistenza C20/25	Classe di resistenza C25/30	Densità massima (kg/m³)	Modulo elastico (GPa)	Modulo di rottura (MPa)	Coefficiente di attrito (μ)	Resistenza di calcolo (MPa)	Resistenza di calcolo (N/mm²)
Pavimenti d'ordine	C16/20	X/24	X/24	2400	15,0	3,0	0,40	16,0	16,0
Elementi soggetti ad azioni permanenti	C16/20	X/24	X/24	2400	15,0	3,0	0,40	16,0	16,0
Strutture esposte ad azioni permanenti	C16/20	X/24	X/24	2400	15,0	3,0	0,40	16,0	16,0
Elementi soggetti ad azioni permanenti e azioni variabili	C16/20	X/24	X/24	2400	15,0	3,0	0,40	16,0	16,0
Strutture portanti ad azioni permanenti e azioni variabili	C16/20	X/24	X/24	2400	15,0	3,0	0,40	16,0	16,0

ACCIAIO PER STRUTTURE ARMATE (in accordo alla NTC 2018)							
	Spessore (mm)	Tensione caratteristica (N/mm²)	Tensione caratteristica (N/mm²)	f _{yk} (N/mm²)	f _{yk} (N/mm²)	f _{yk} (N/mm²)	Allegamenti
Travi e pilastri rinforzati a 4 barre	B40C	400mm	500mm	+2,5	+2,5	+2,5	+7,5 N
Travi, pilastri e tralicci	B40A	400mm	500mm	+2,5	+2,5	+2,5	+7,5 N

PRESCRIZIONI GENERALI E DI DETTAGLIO - Concordato con D.Lgs. n. 10/2017	
Noto 01	L'impresa è tenuta a comunicare alla D.L. i giorni e l'ora del getto per permettere un controllo sul posizionamento delle armature metalliche.
Noto 02	La condotta durante la consegna a cassette e l'installazione e armatura sarà garantita da adeguato staff di vigili, anche se non è riportata.
Noto 03	L'impresa è tenuta a conformare l'opera per le prove sul campo secondo quanto previsto dalla Distanza, nonché ad essere in accordo con la D.L.
Noto 04	L'impresa deve essere in grado di dimostrare che la sua condotta è conforme alle norme tecniche di riferimento e che non sono dovuti disservizi.
Noto 05	Tutte le misure e i disegni riportati sulla presente tavola dovranno essere controllati e in loco dalla D.L. e dell'impresa esecutrice dei lavori.
Noto 06	Tutte le lunghezze e i distanze riportate sulla presente tavola dovranno essere controllate dall'impresa esecutrice dei lavori.
Noto 07	Le misure di parte, finemente accertate per genere e natura in elementi strutturali non indicati sugli elaborati con la dicitura "impugnabile" e dovranno essere adeguatamente supportate per permettere l'elemento delle "asse minime".

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Nota 01 Il copripelo nominale per garantire la durabilità si intende come ricoprimento della barra d'armatura (rivestimento pelle - pelle).

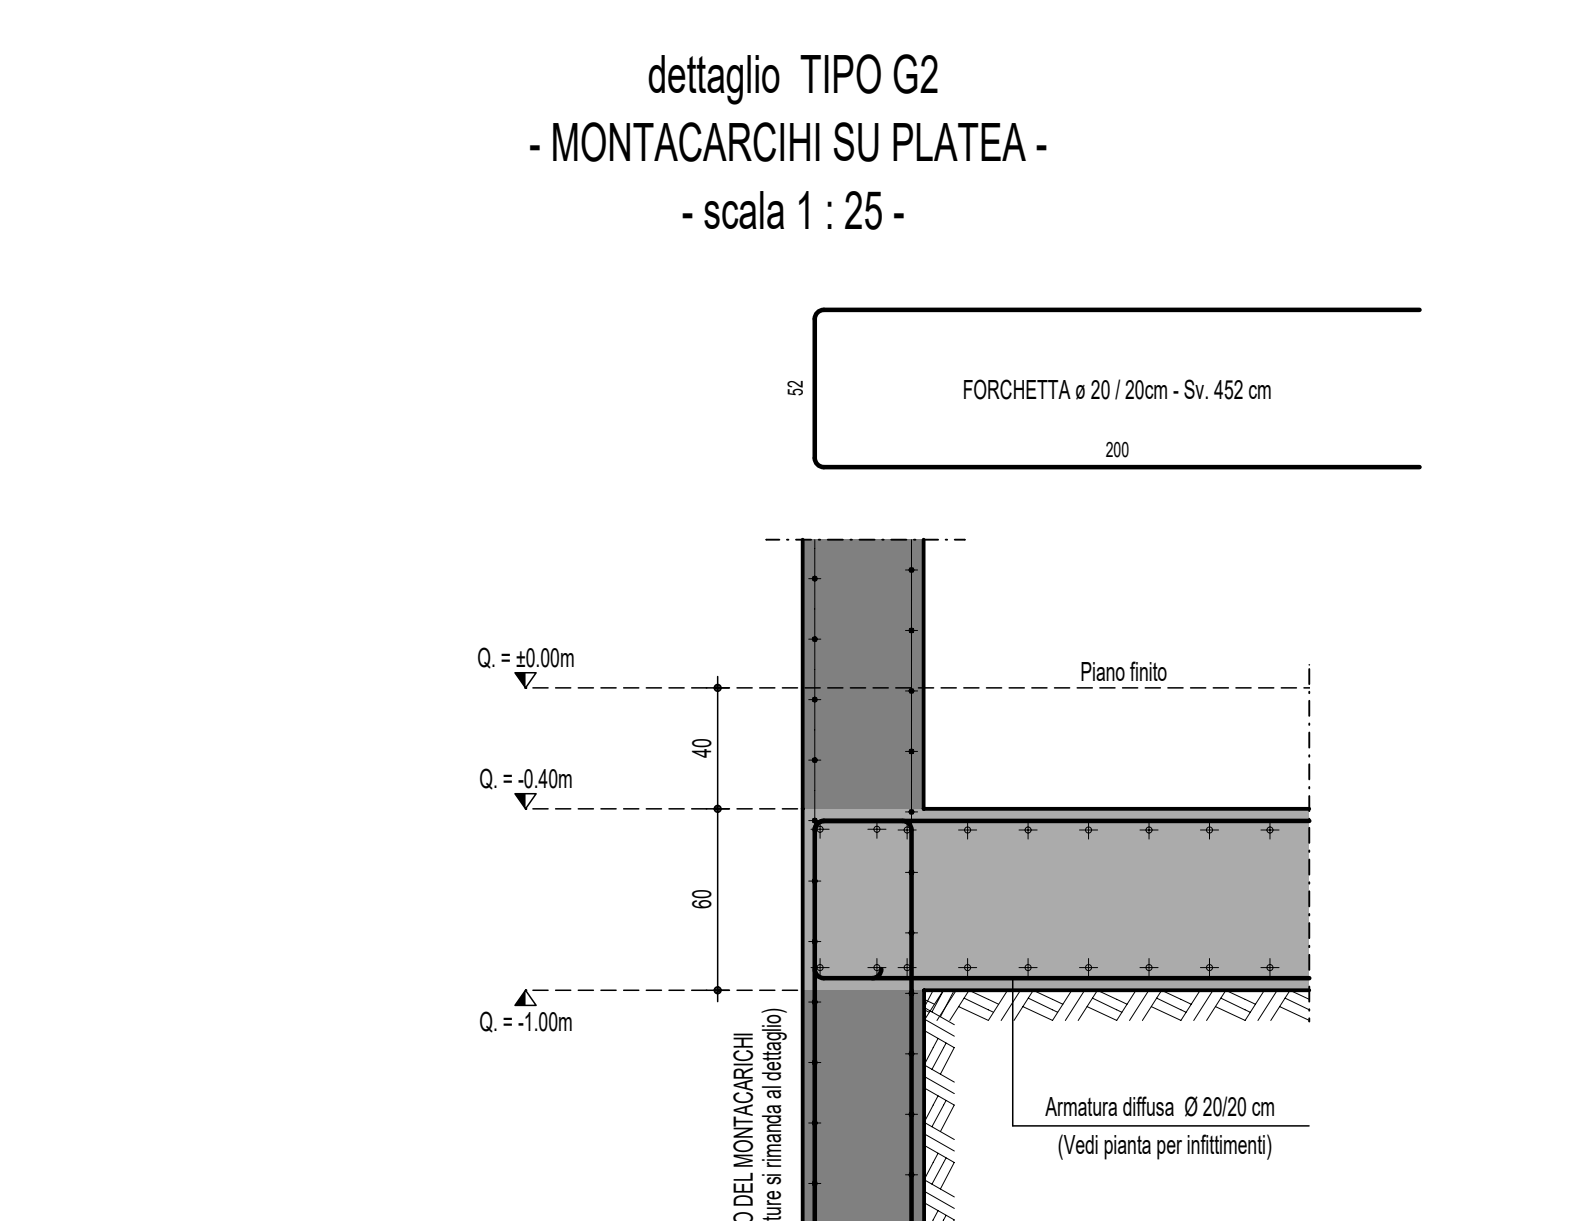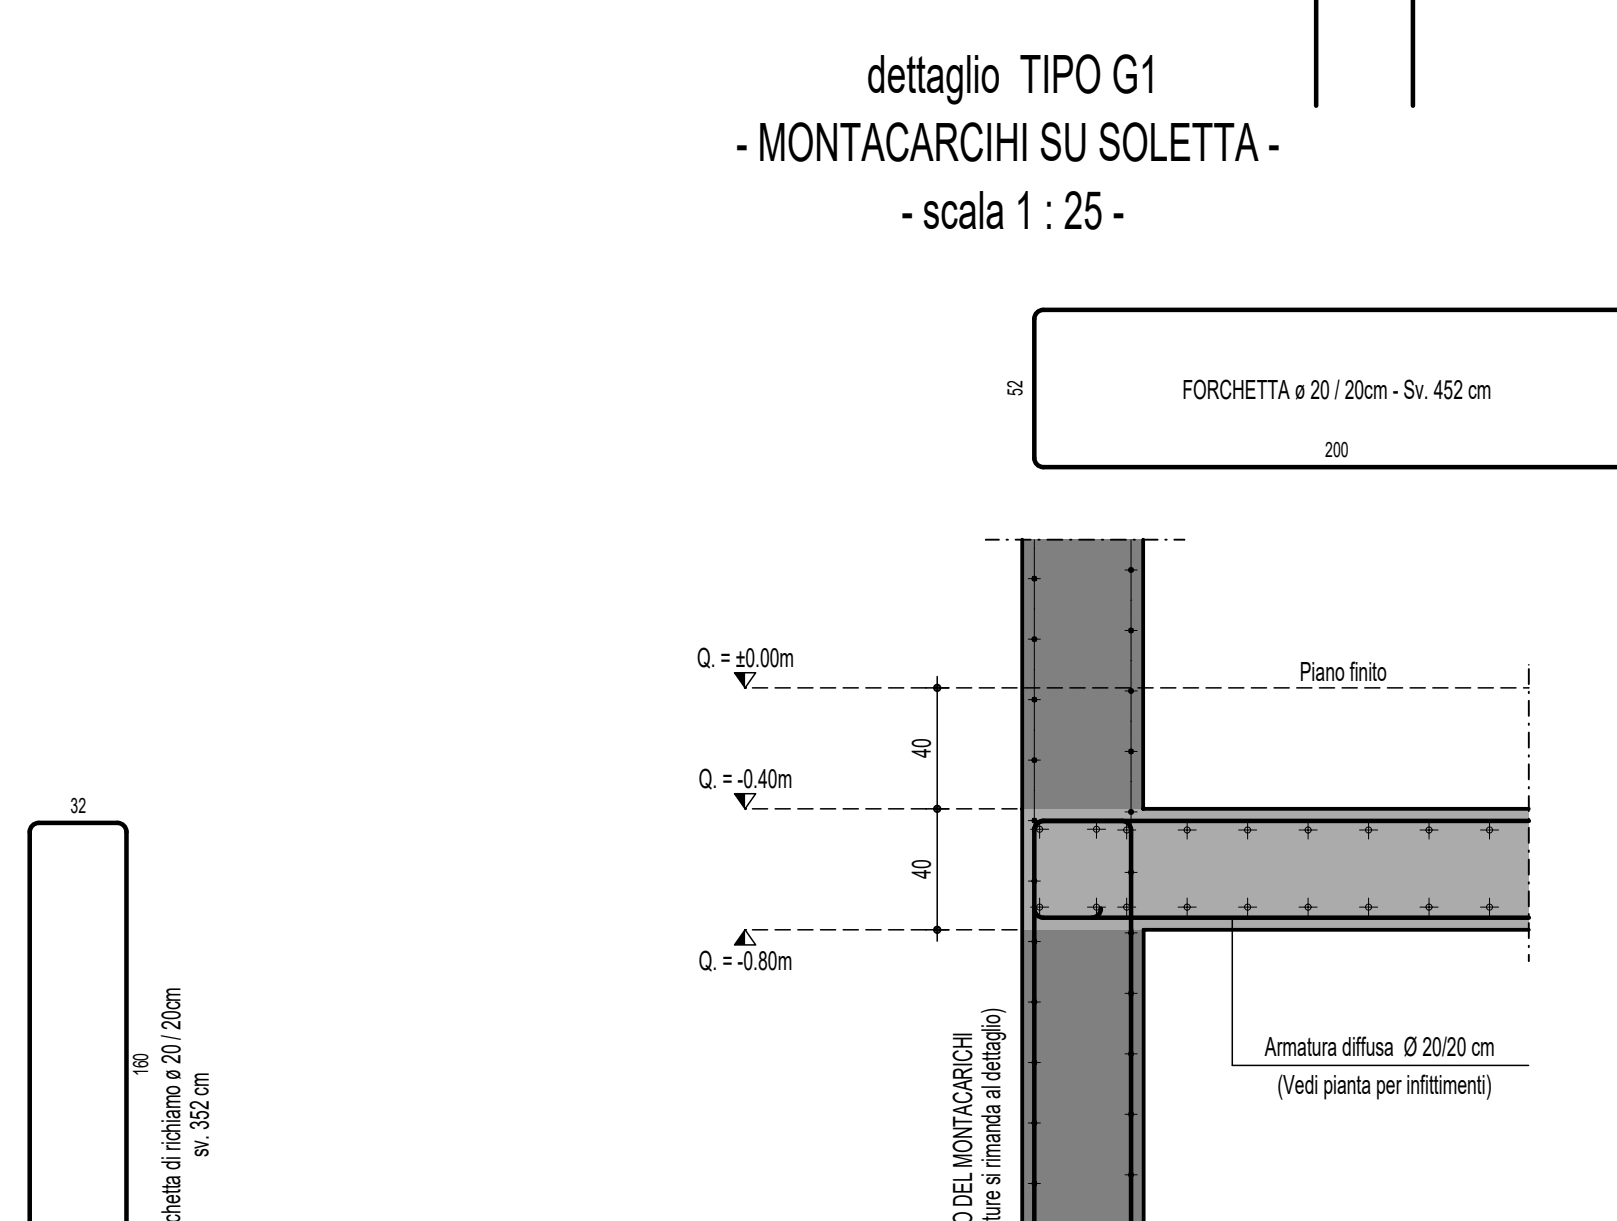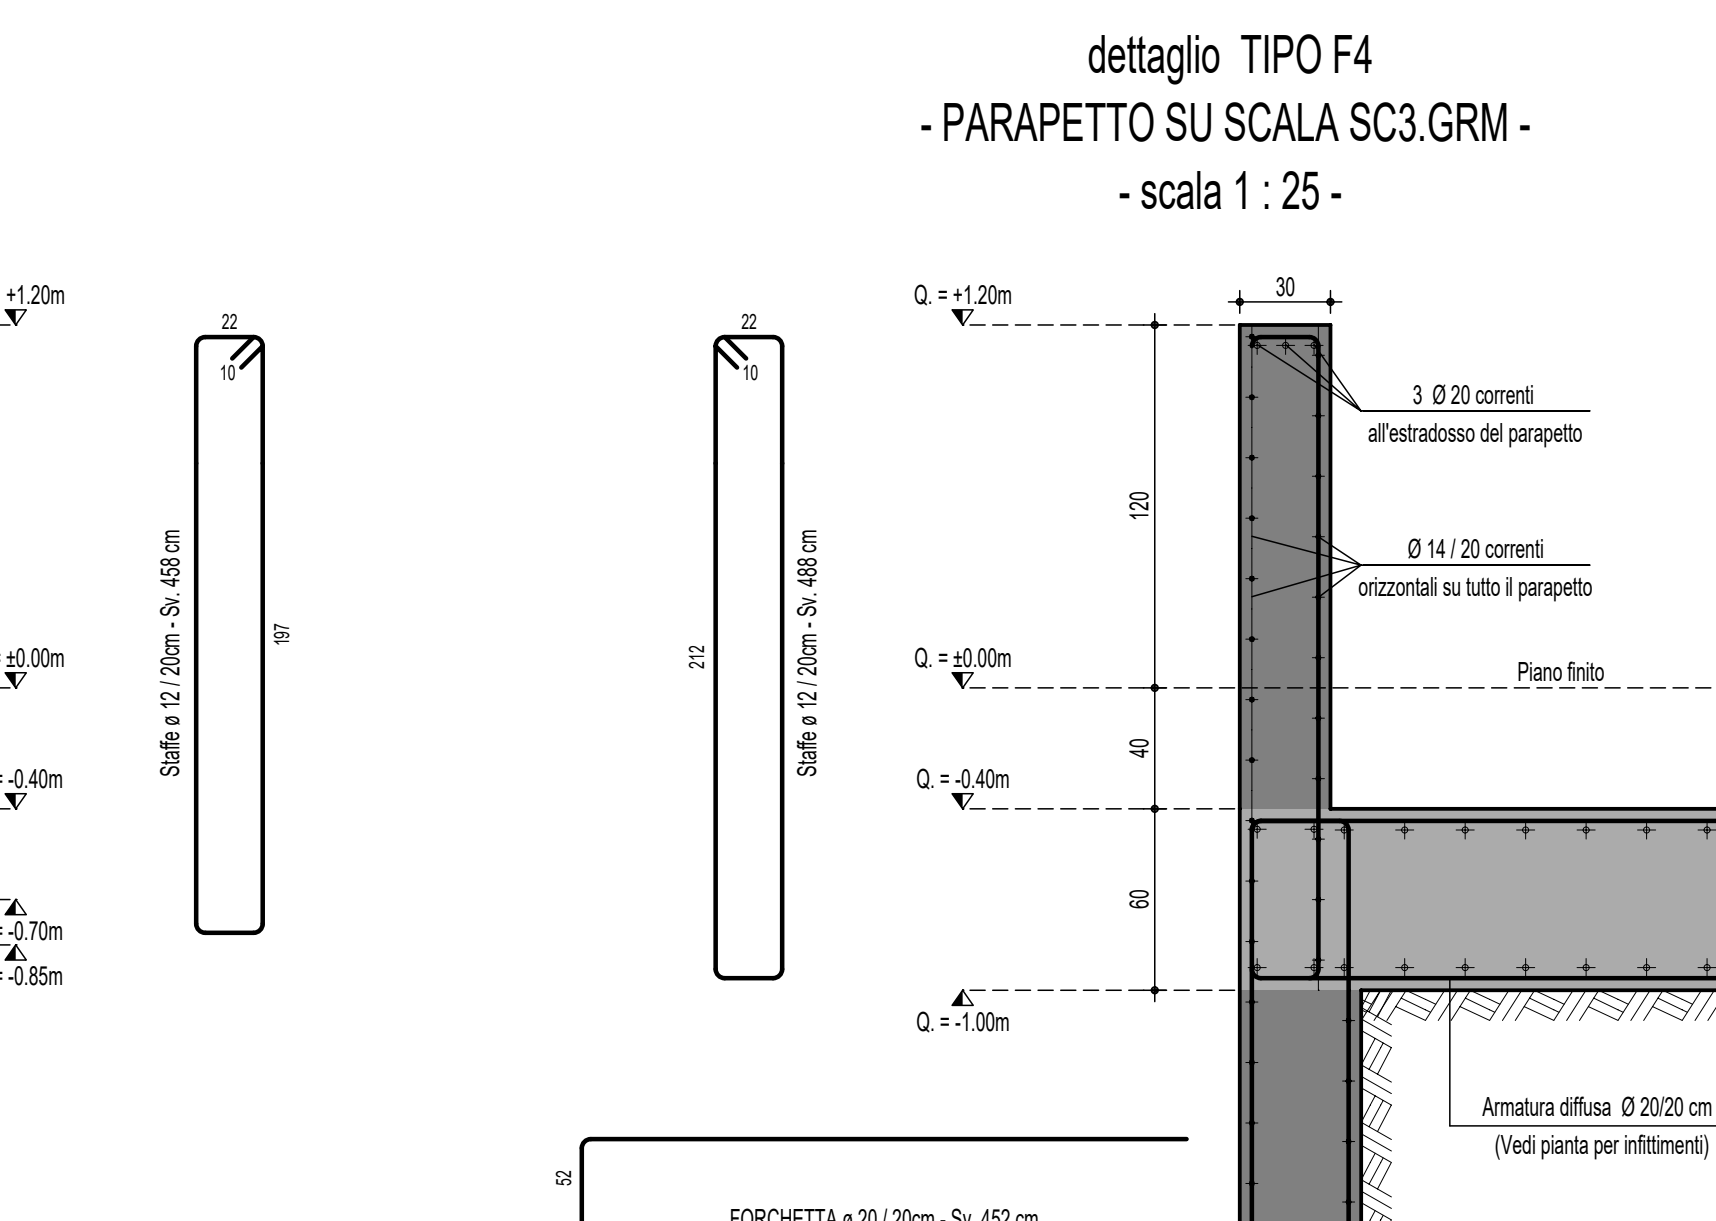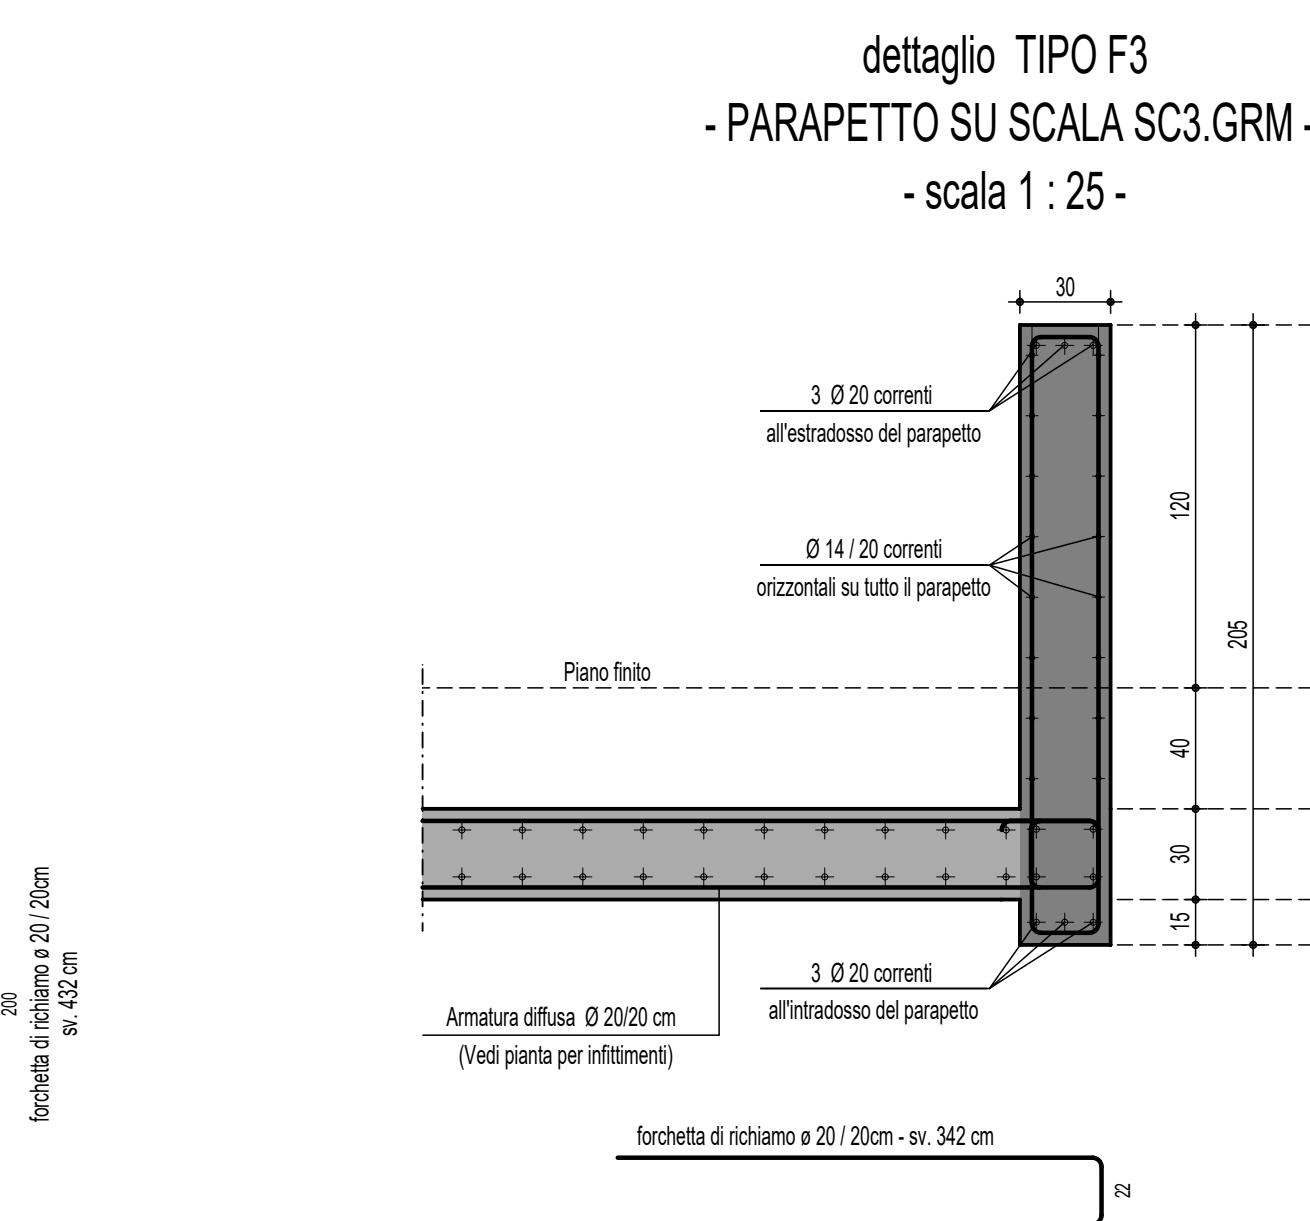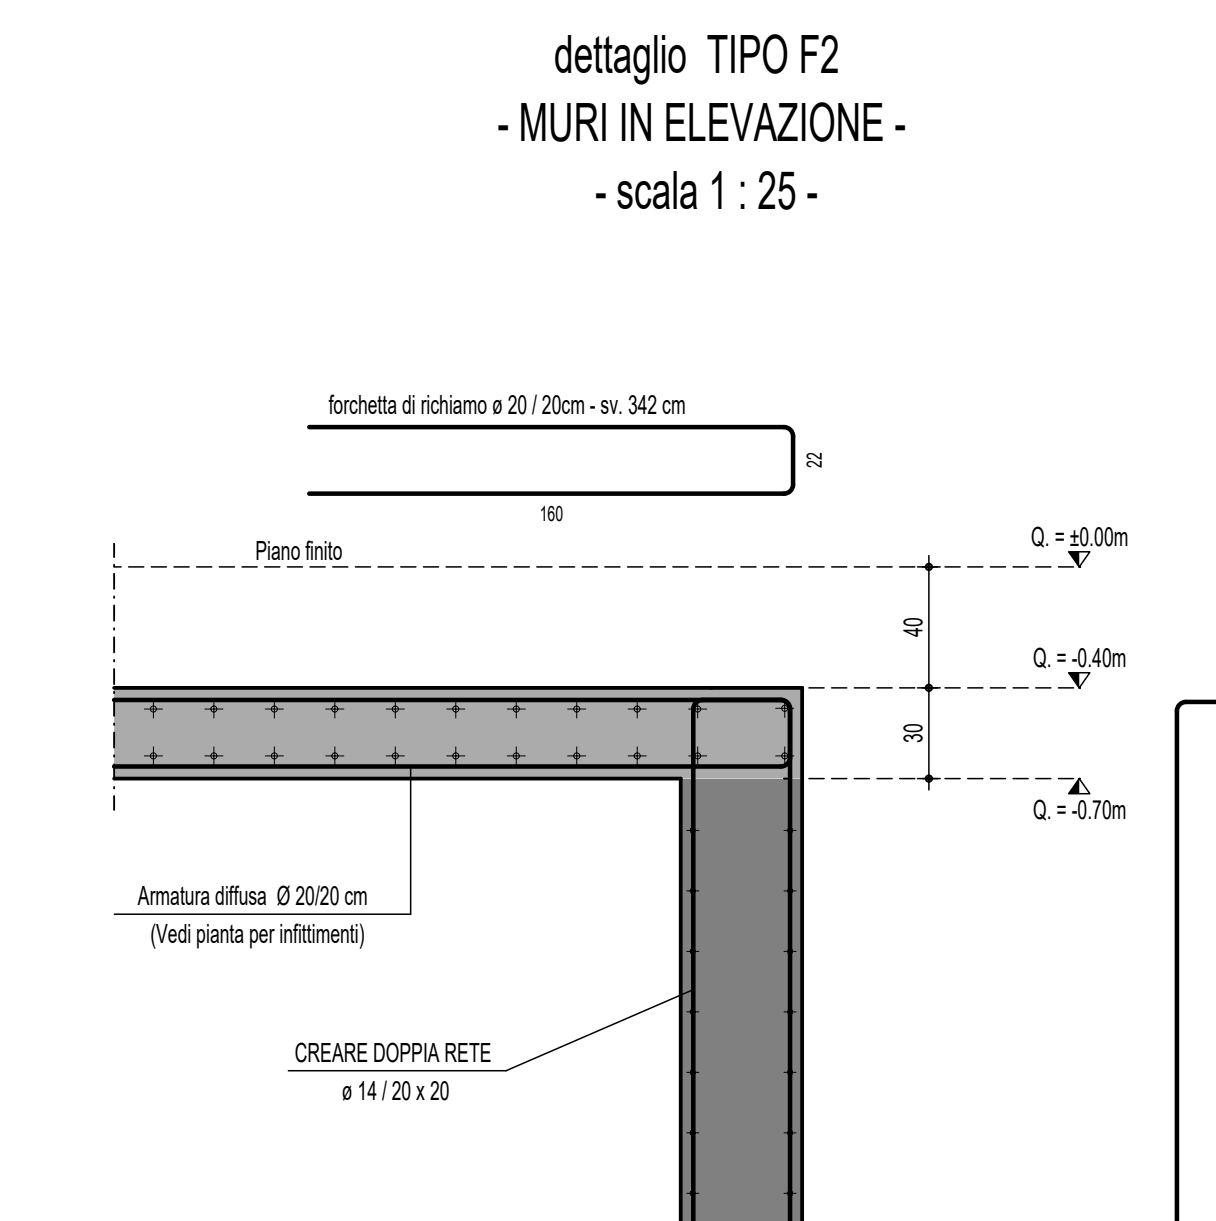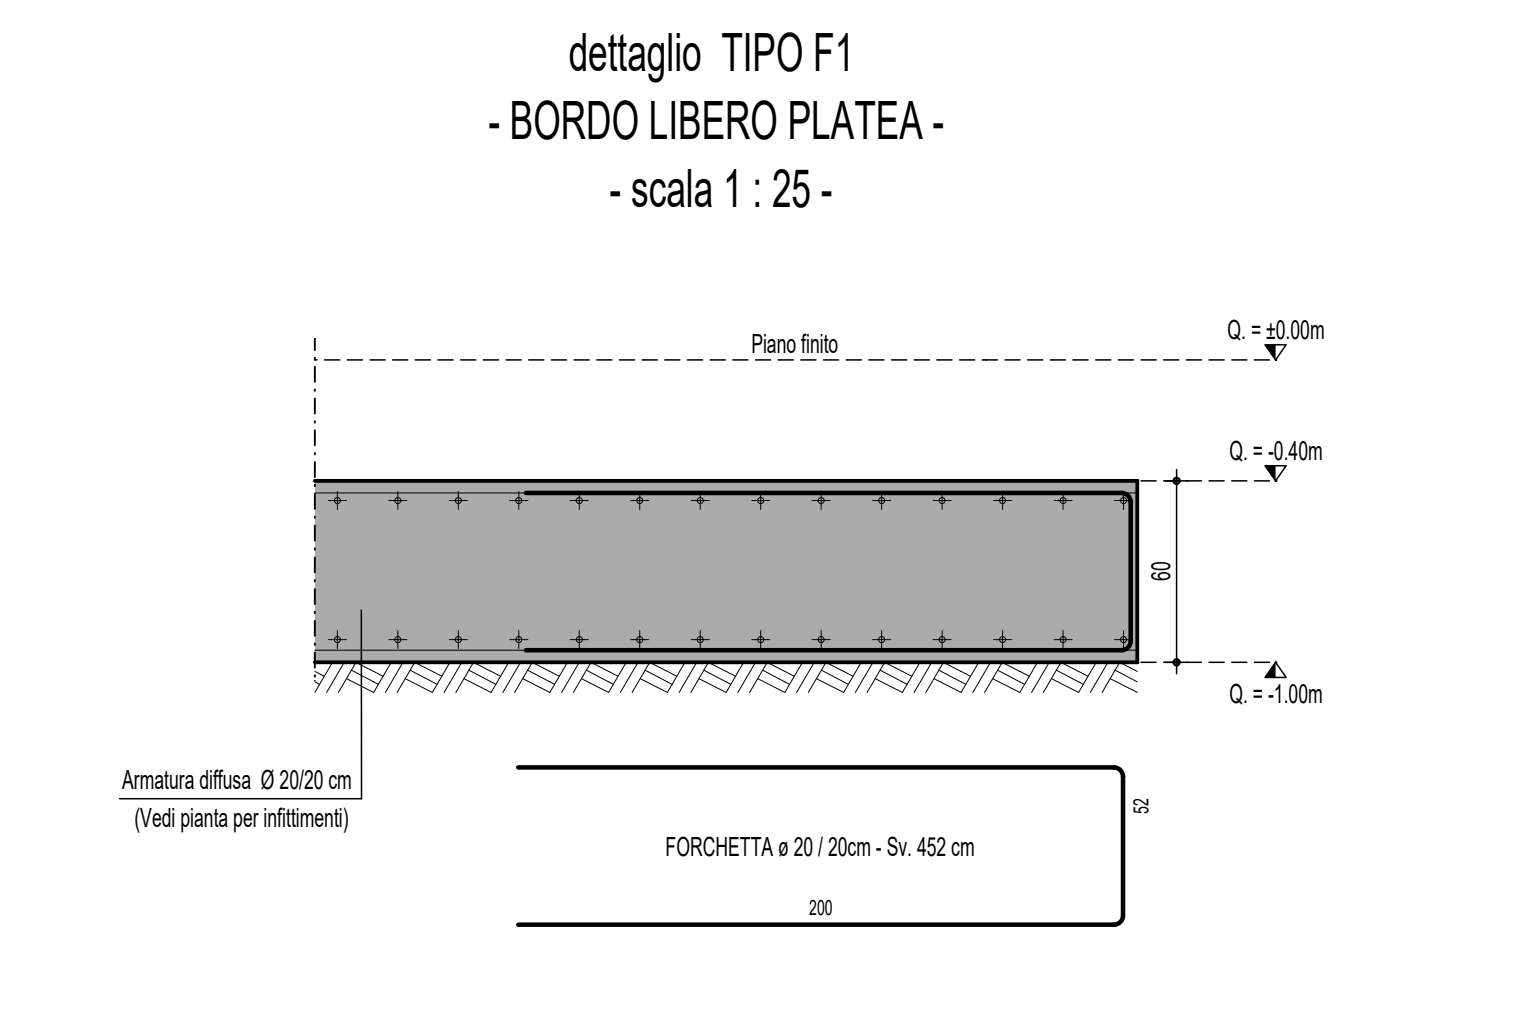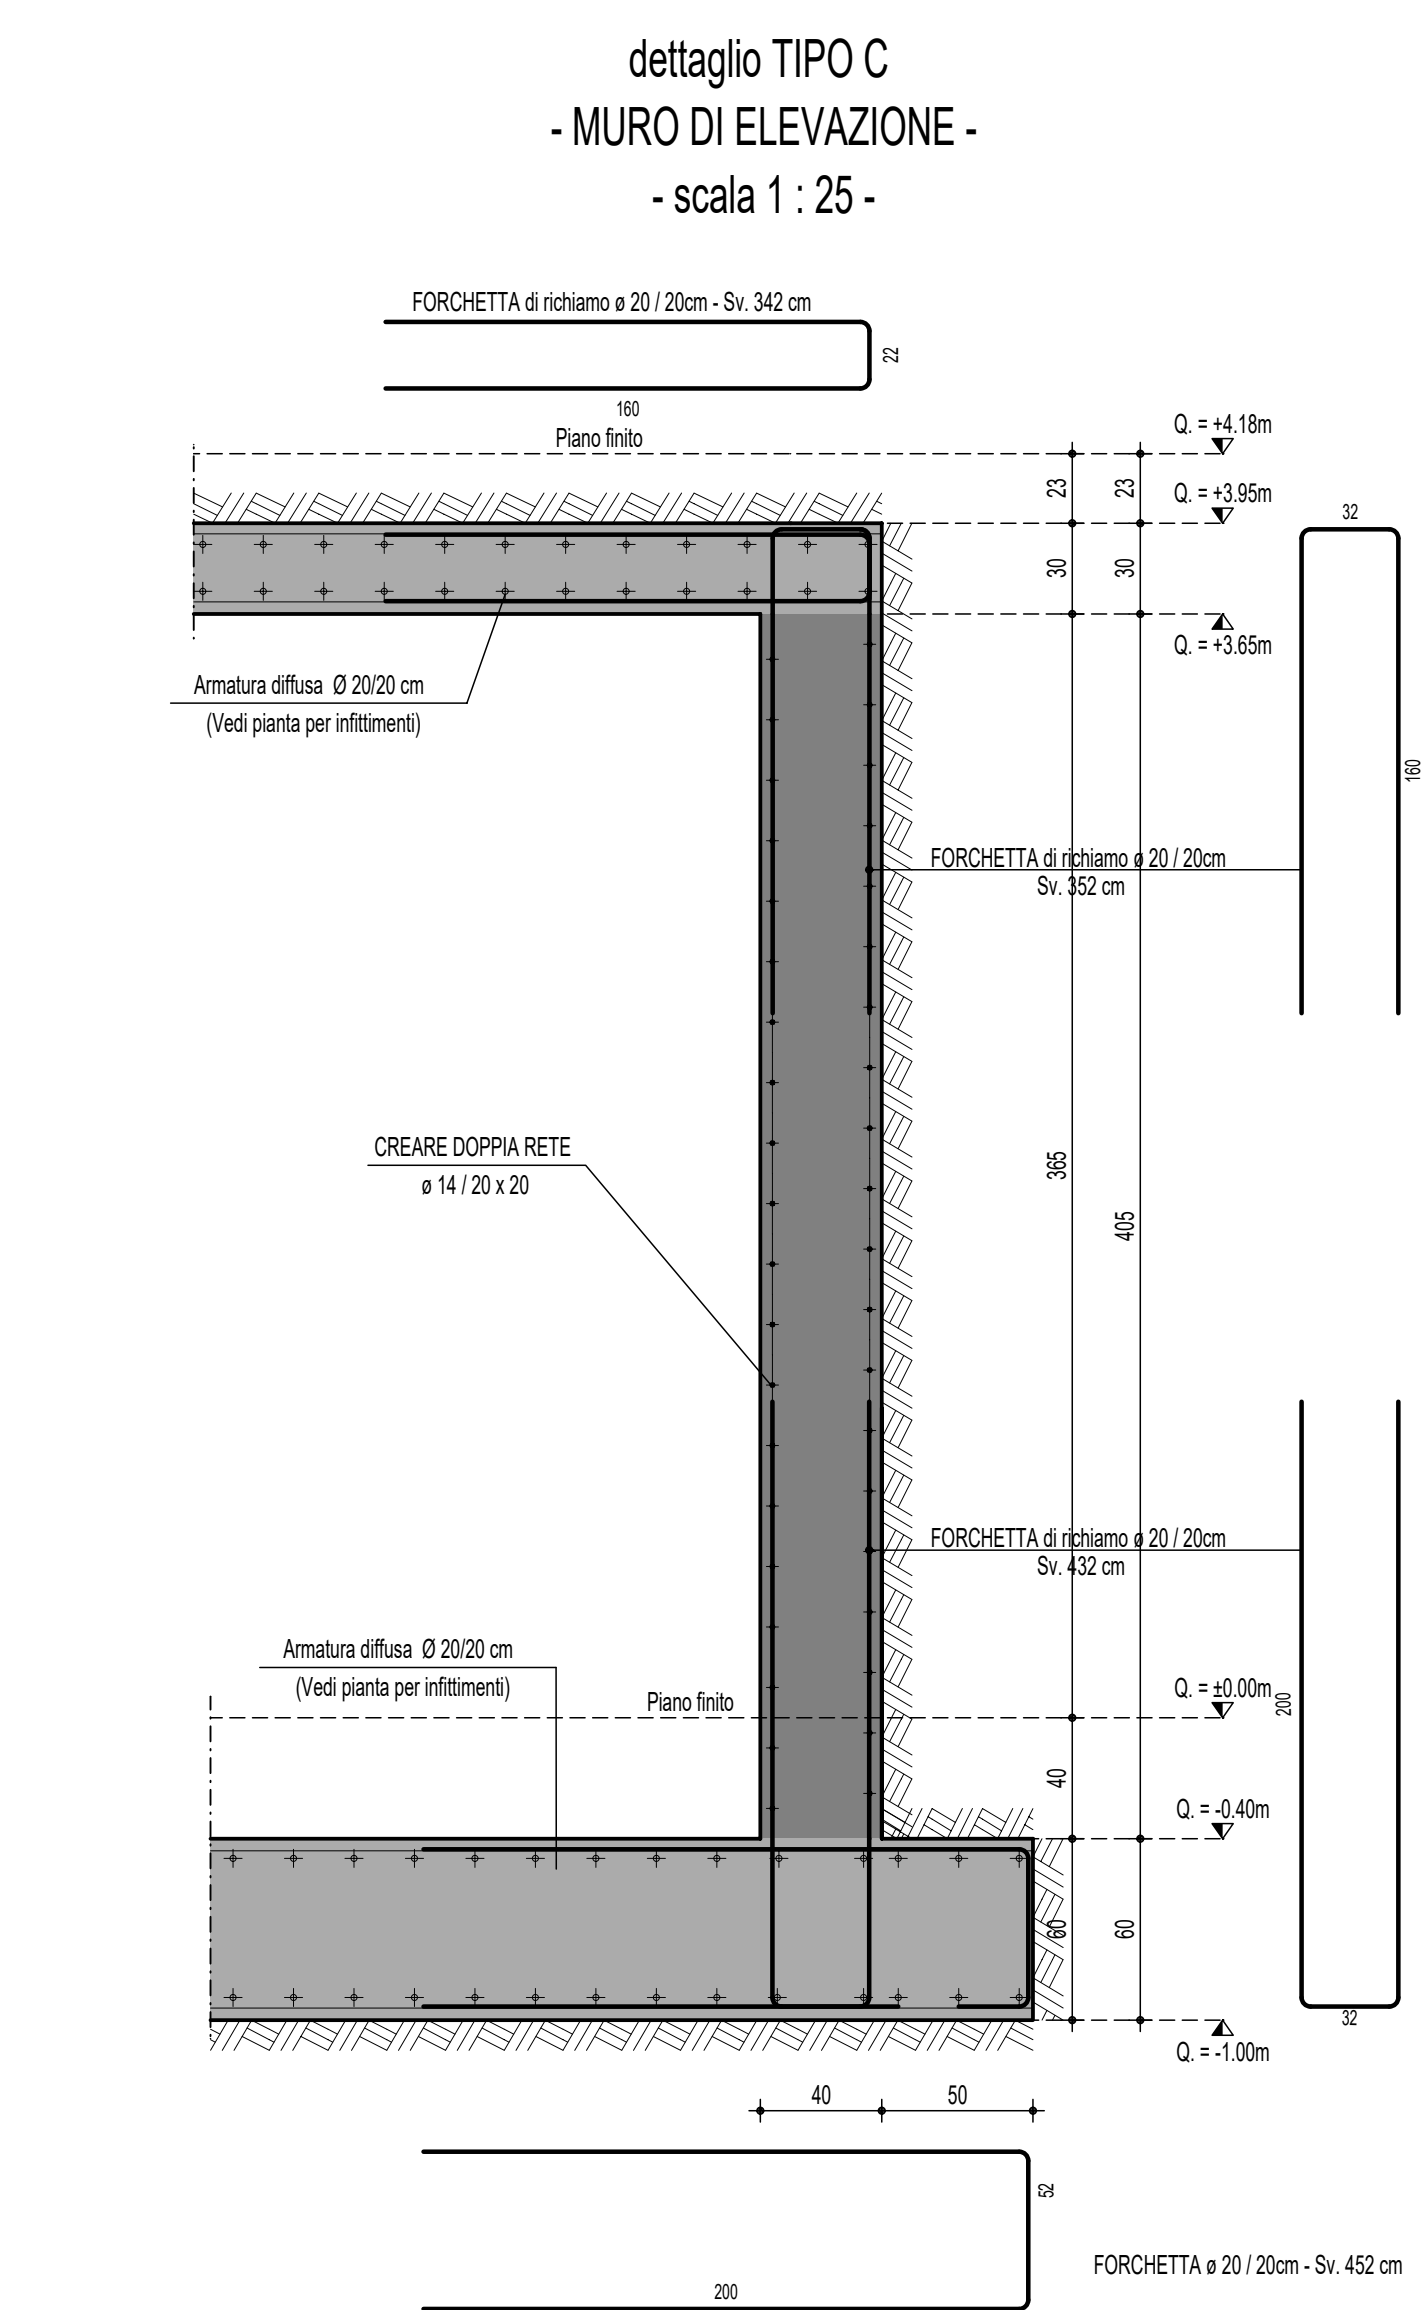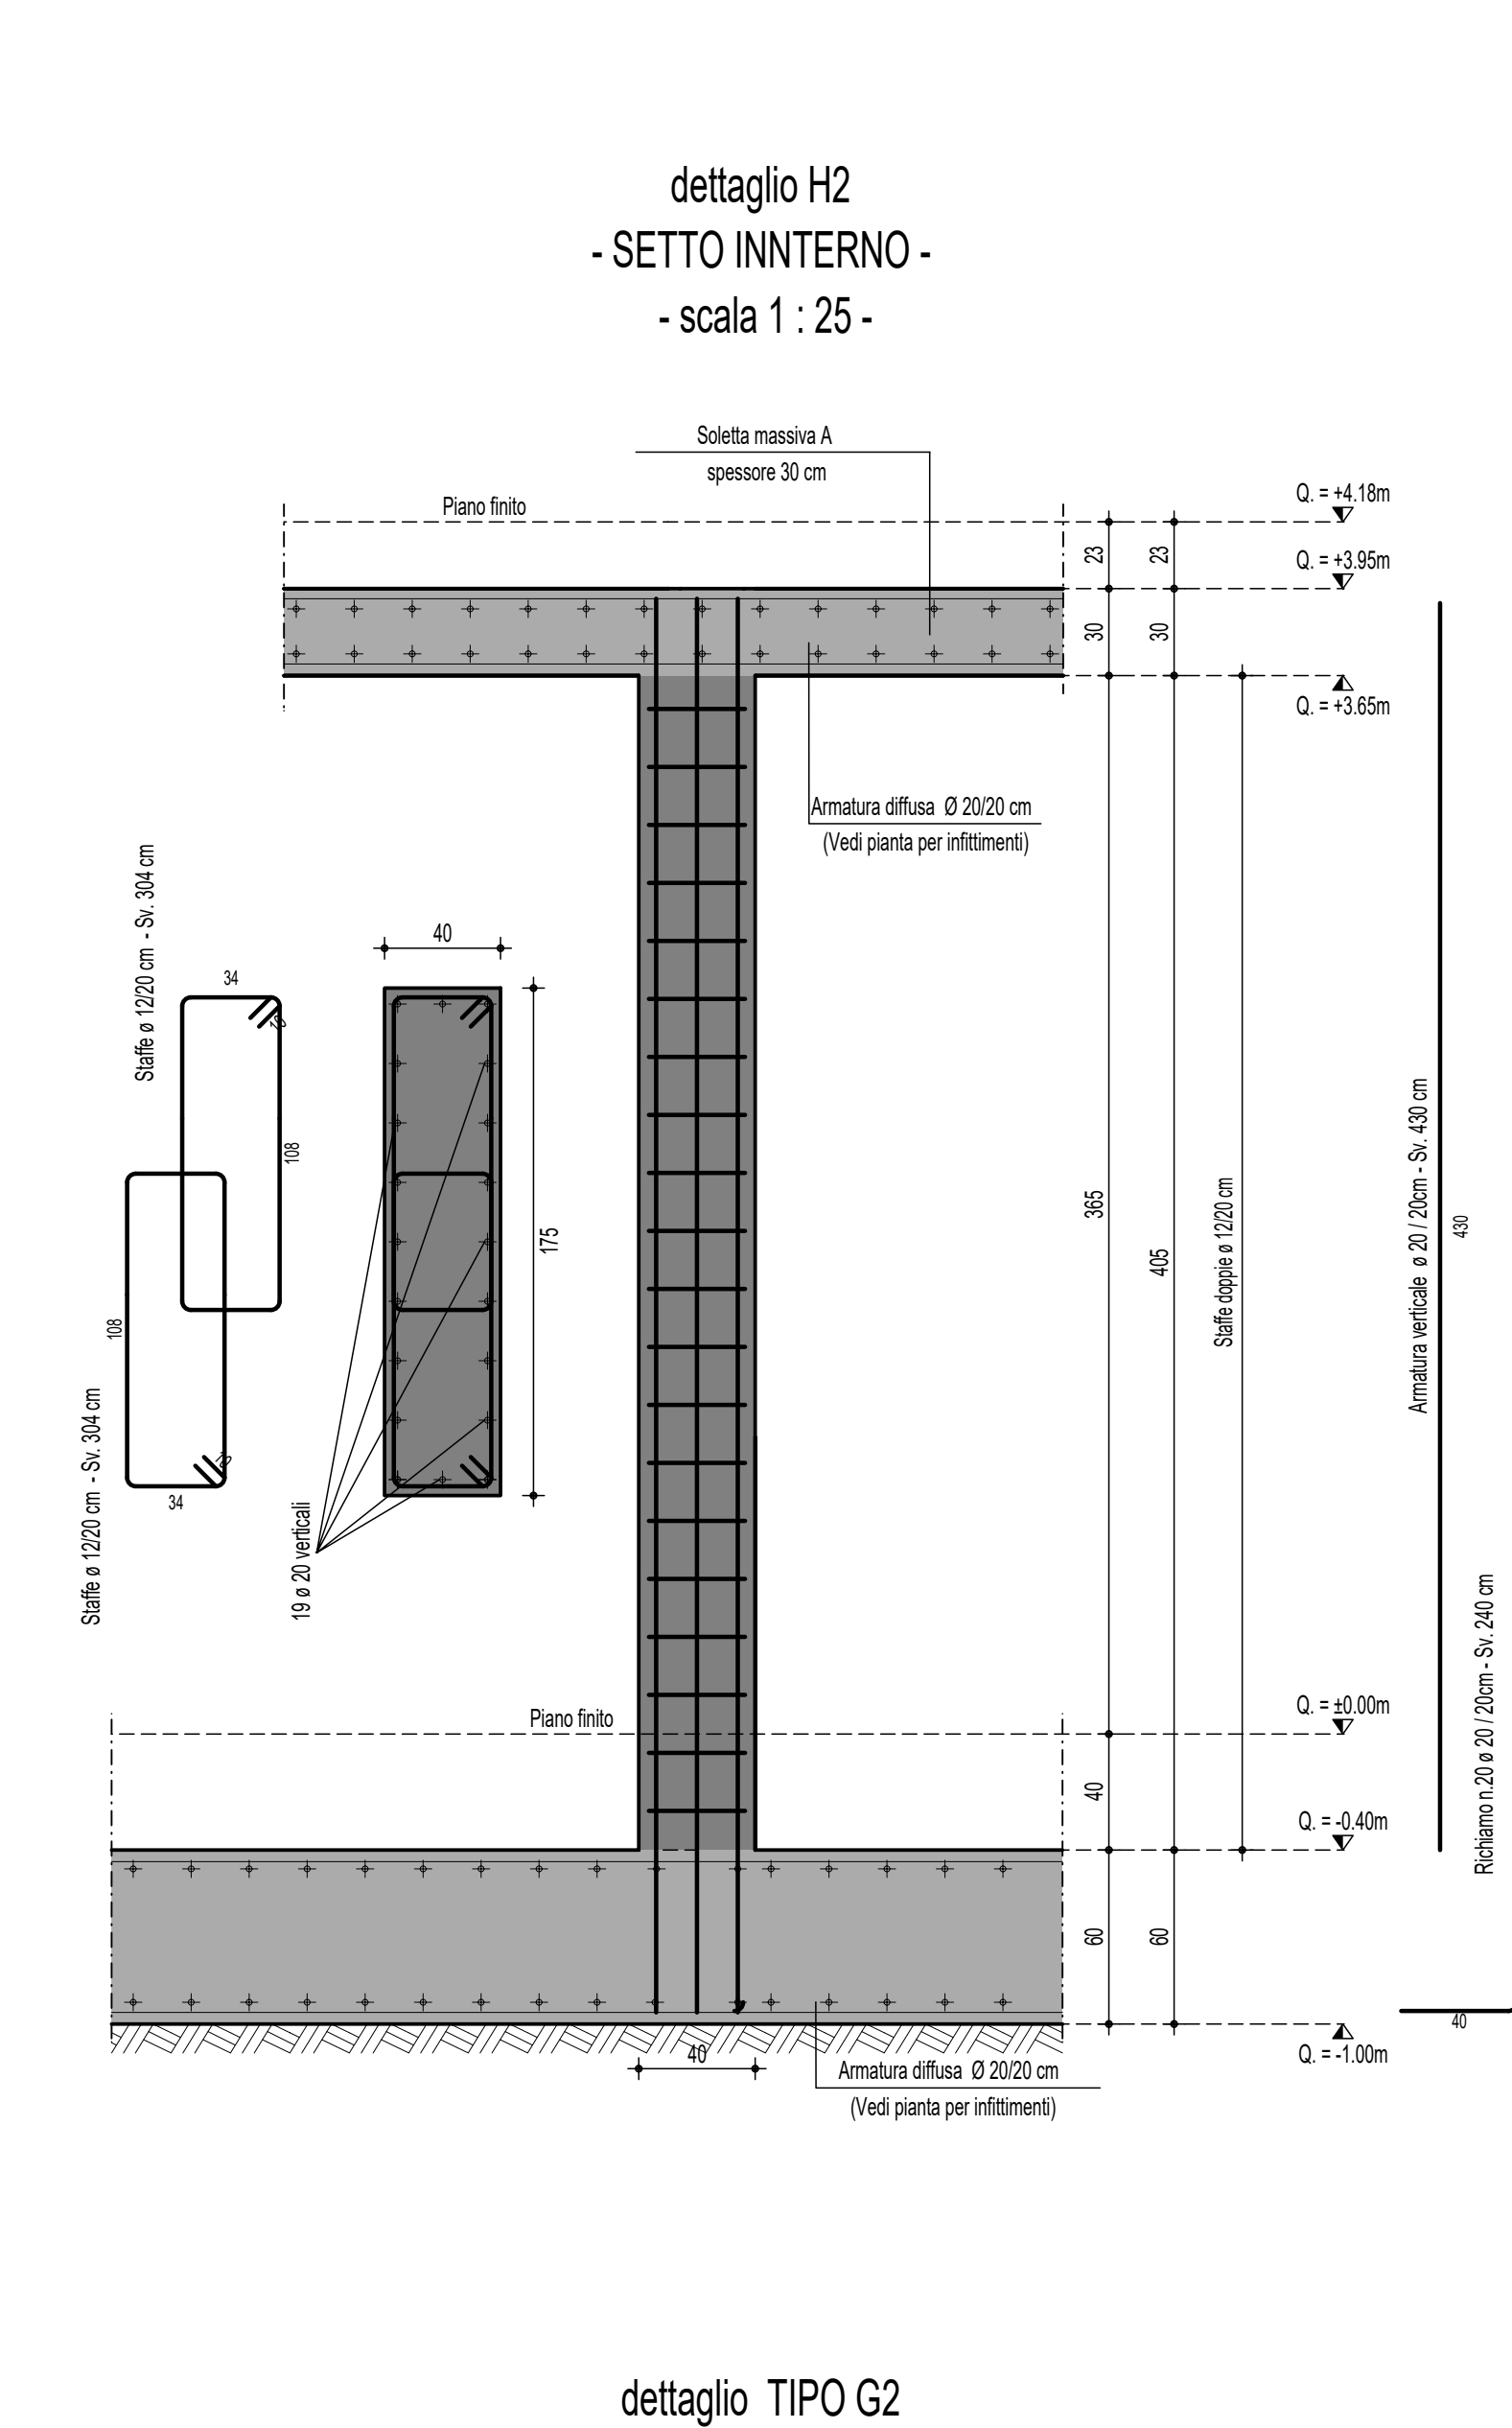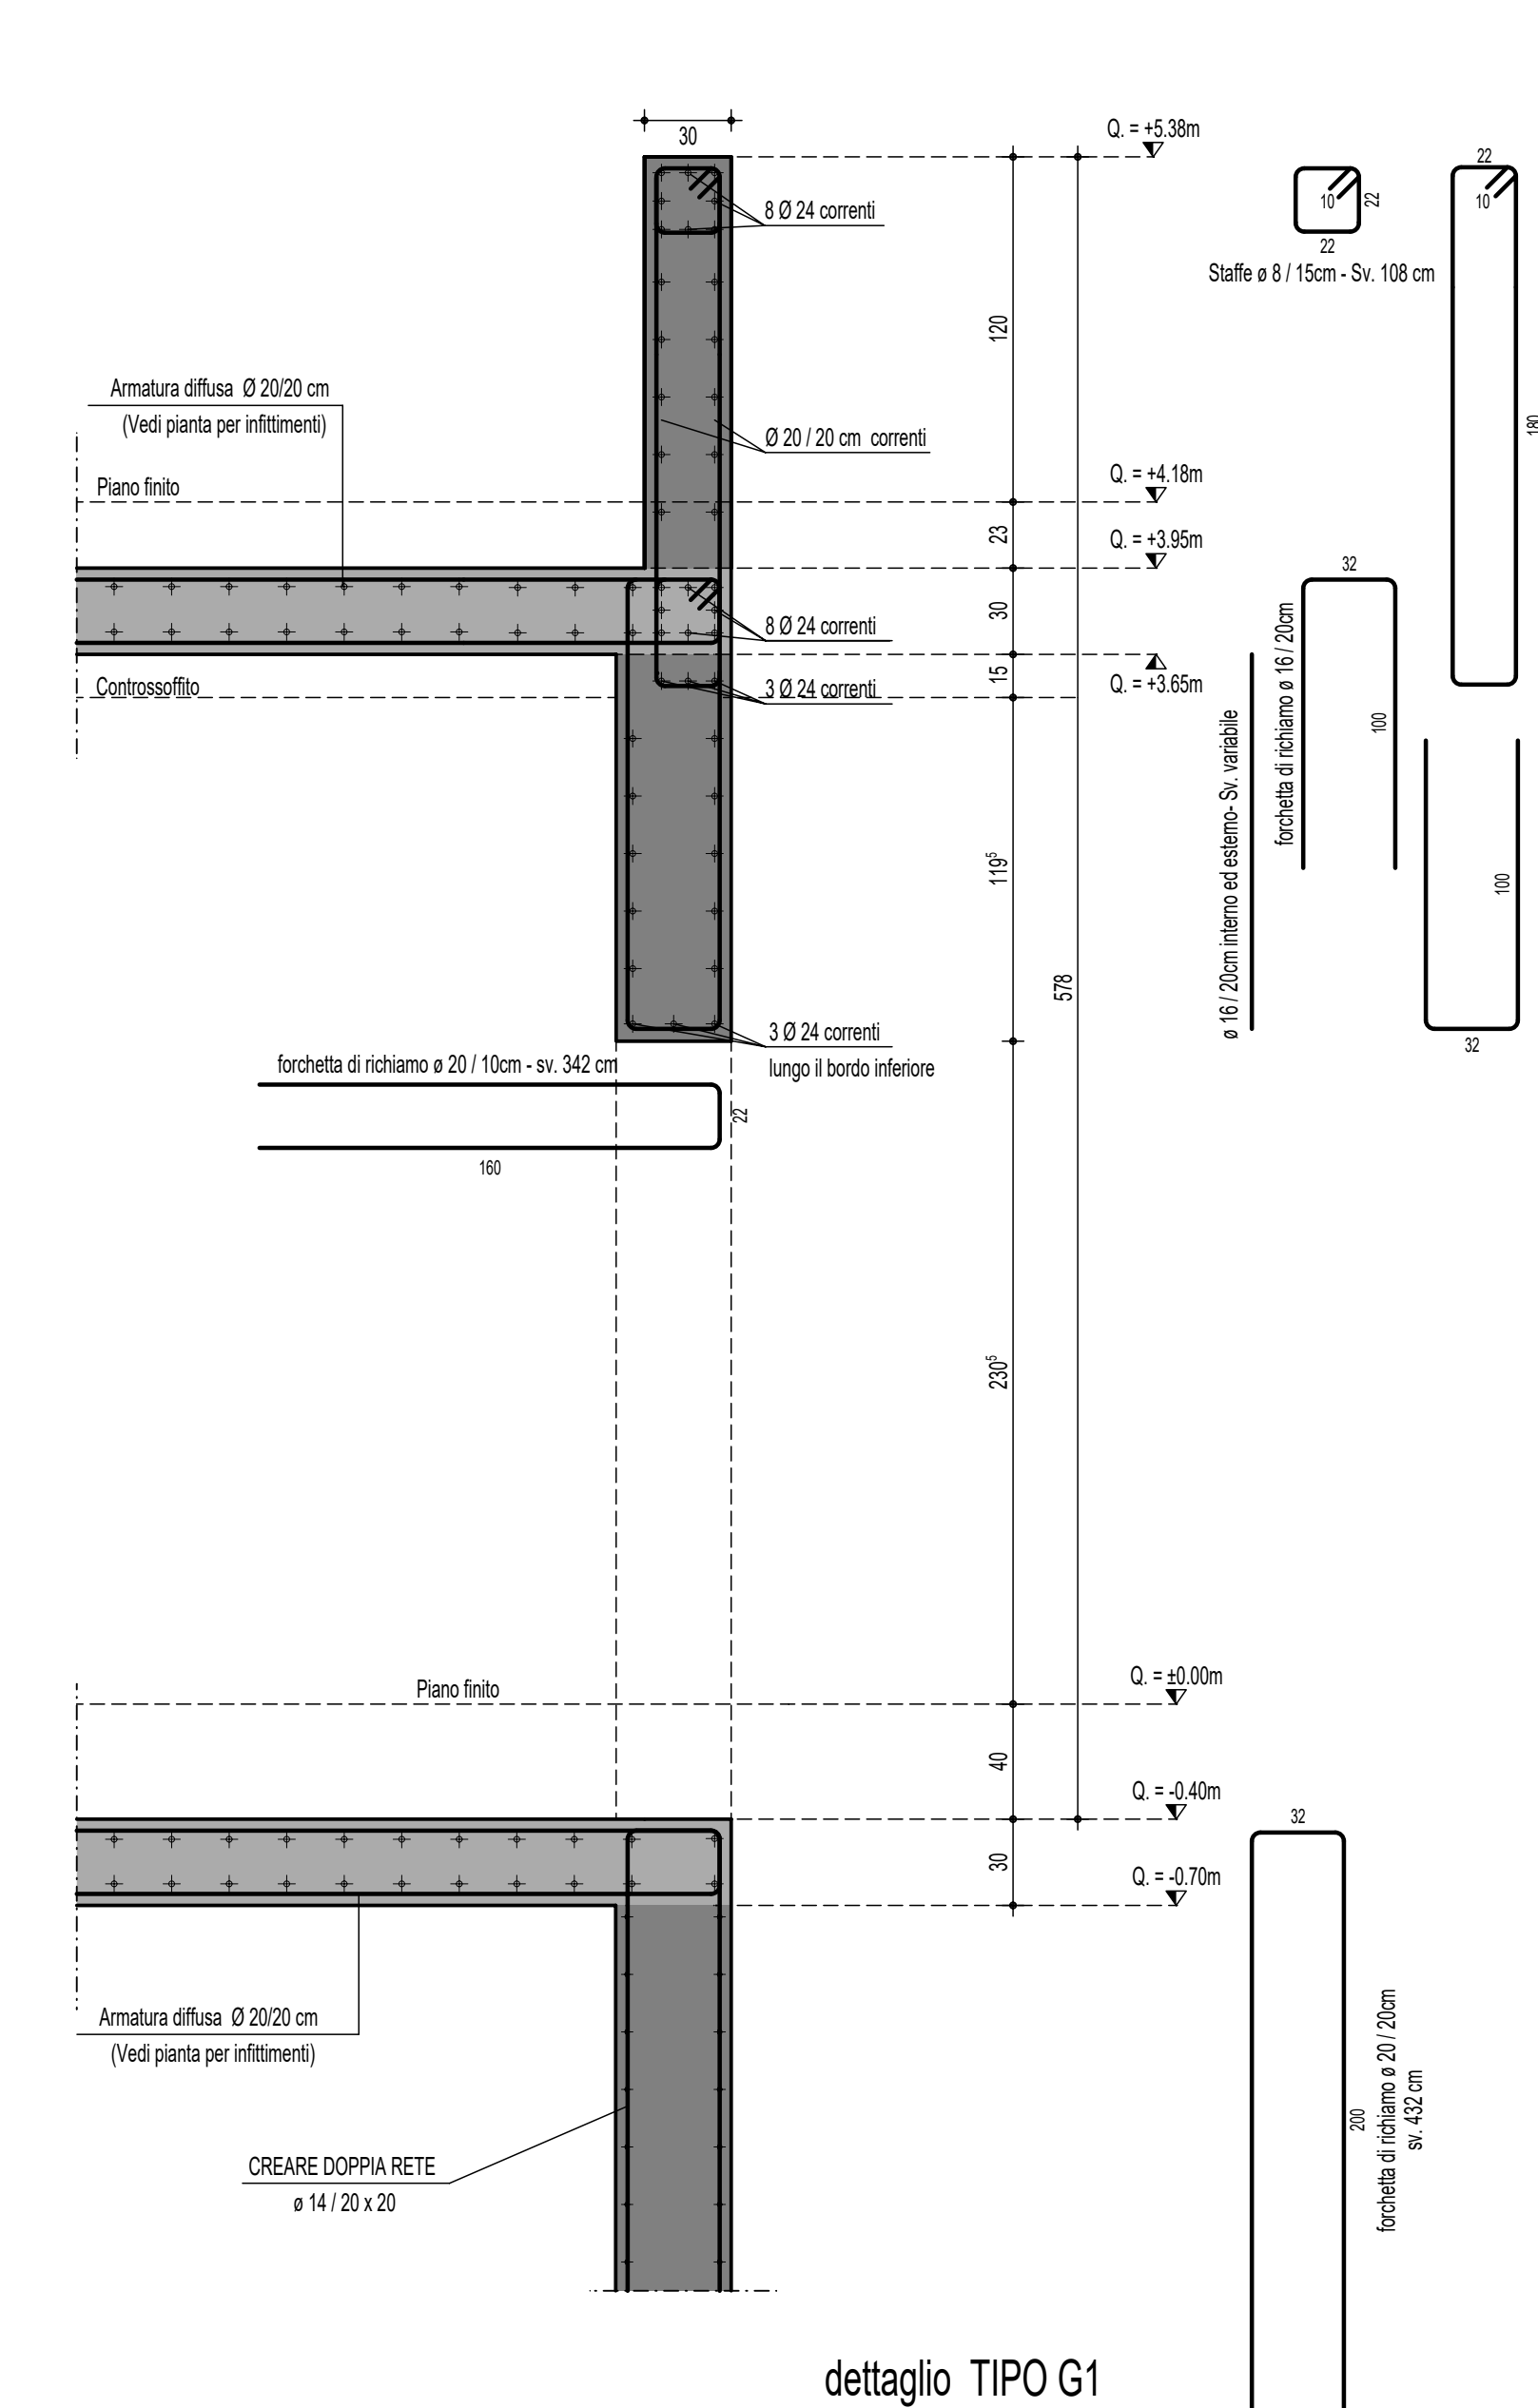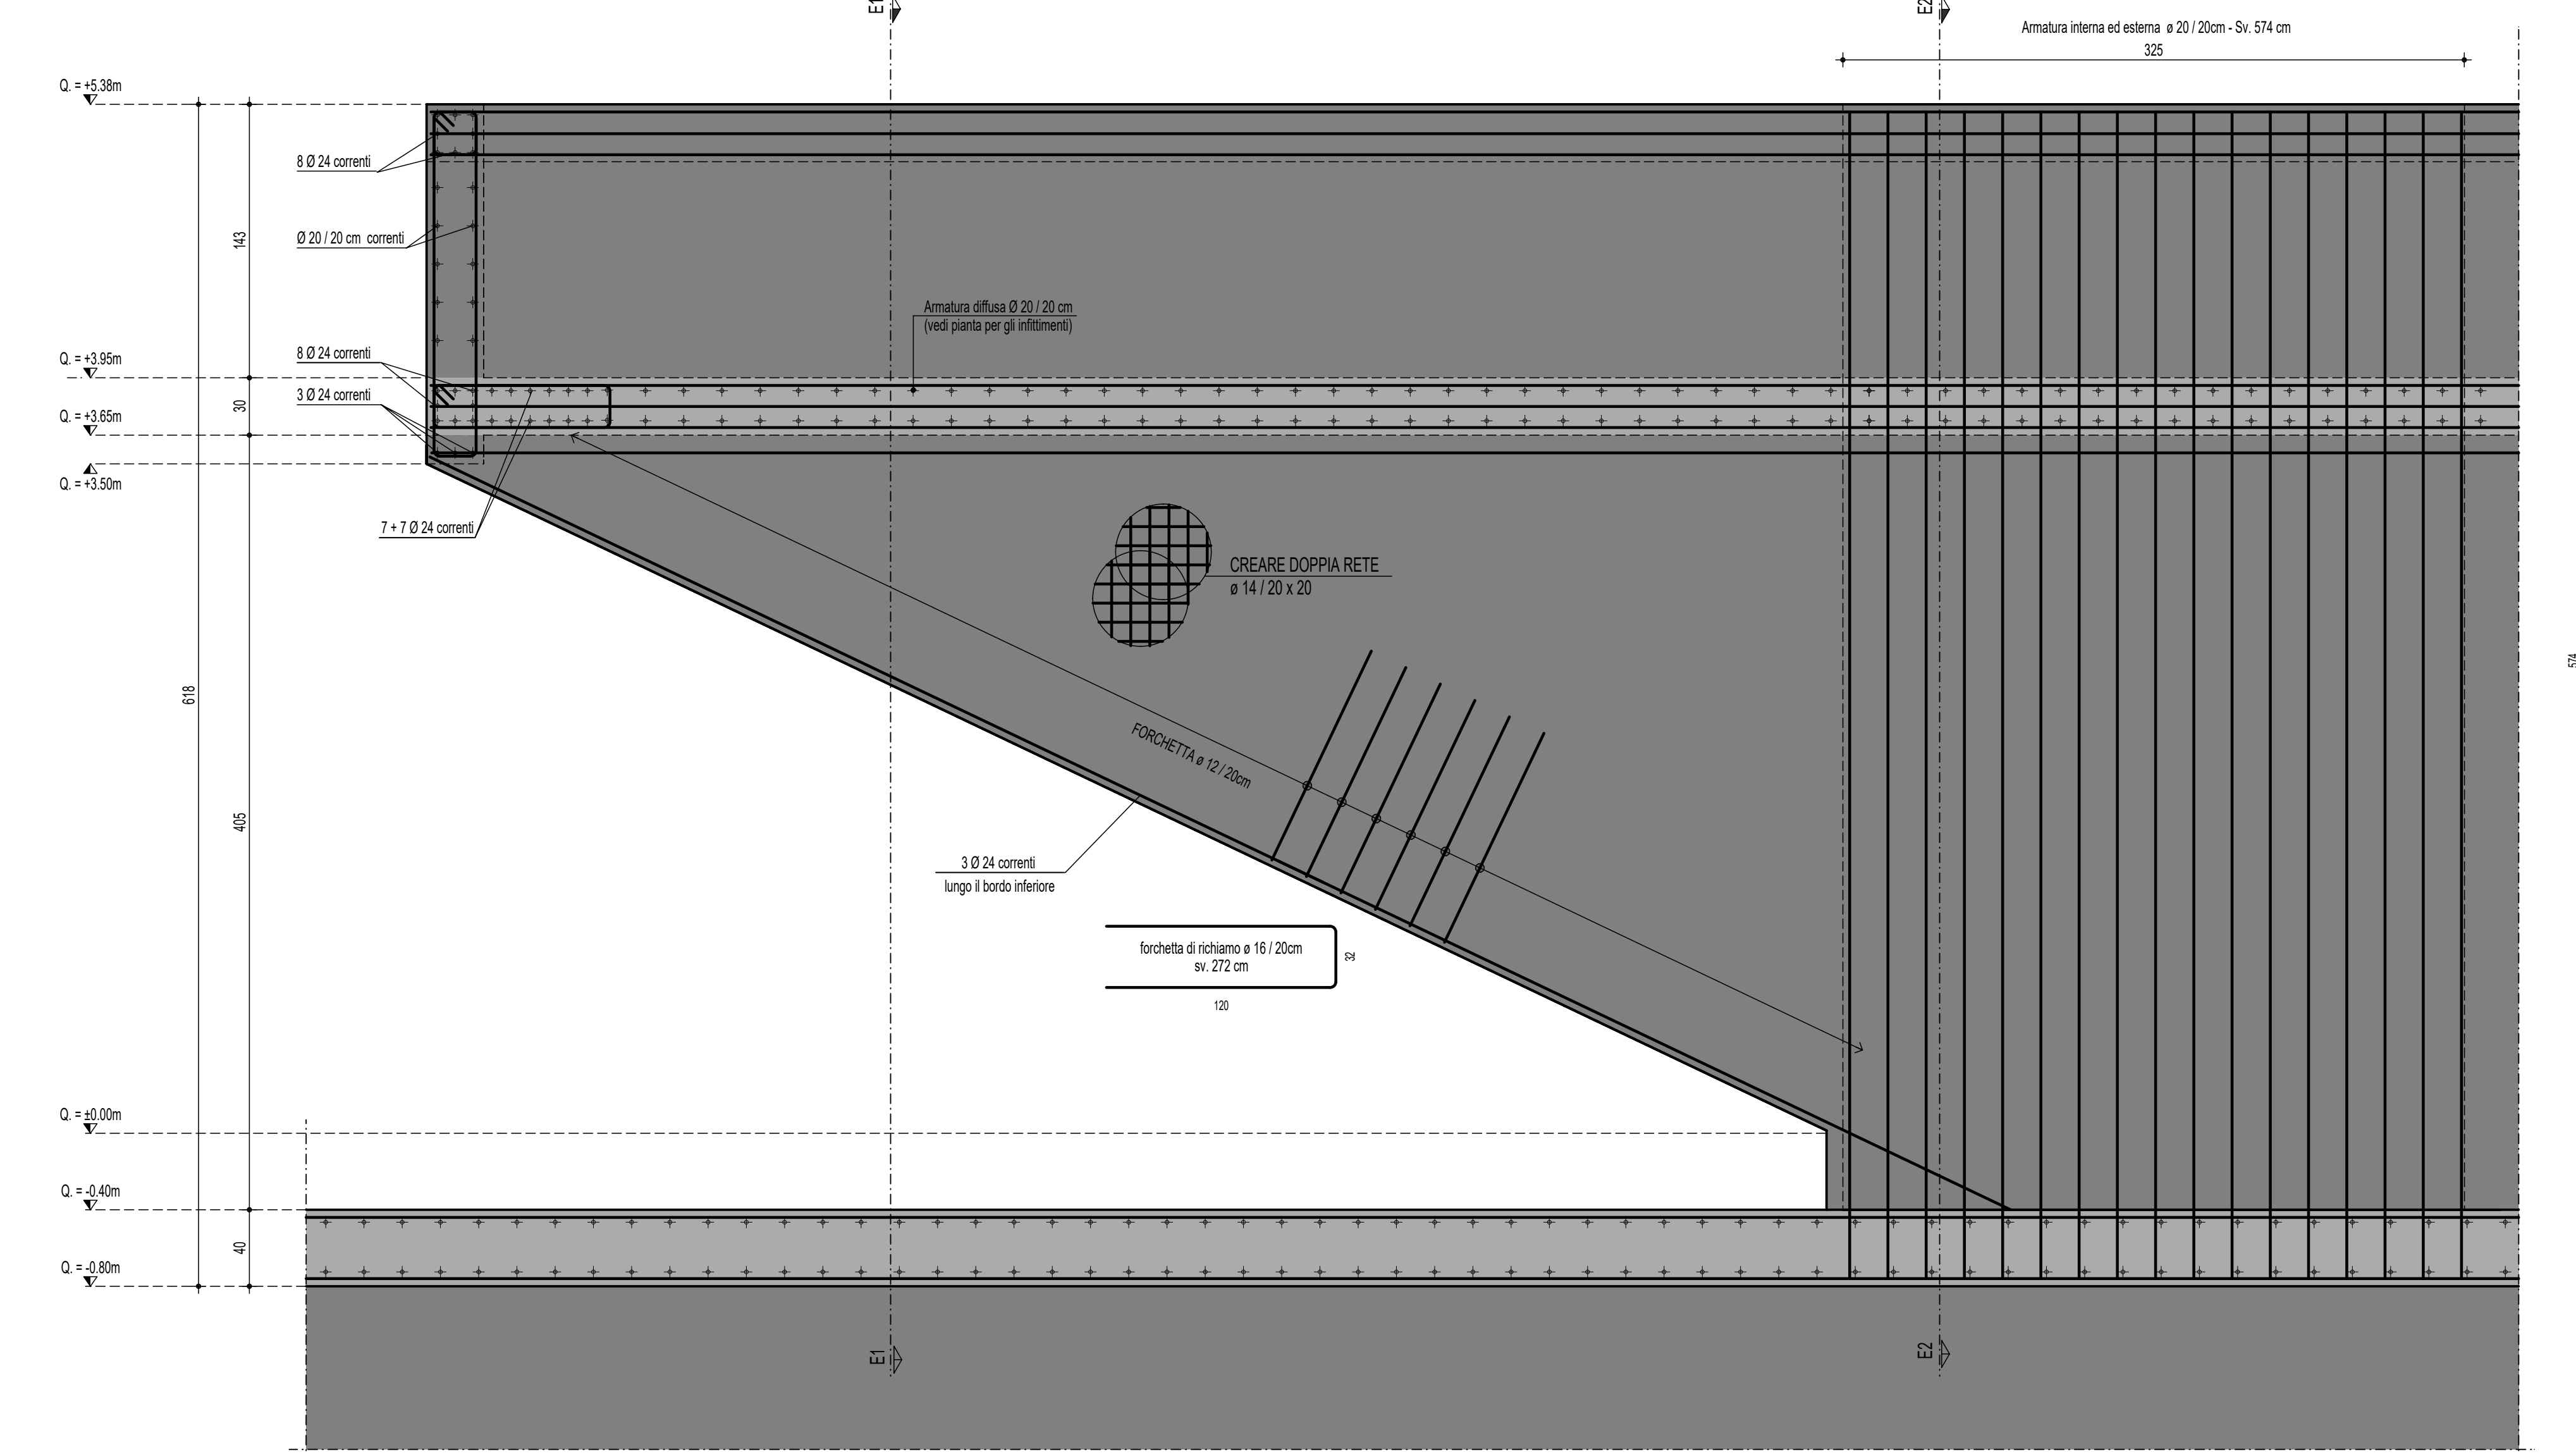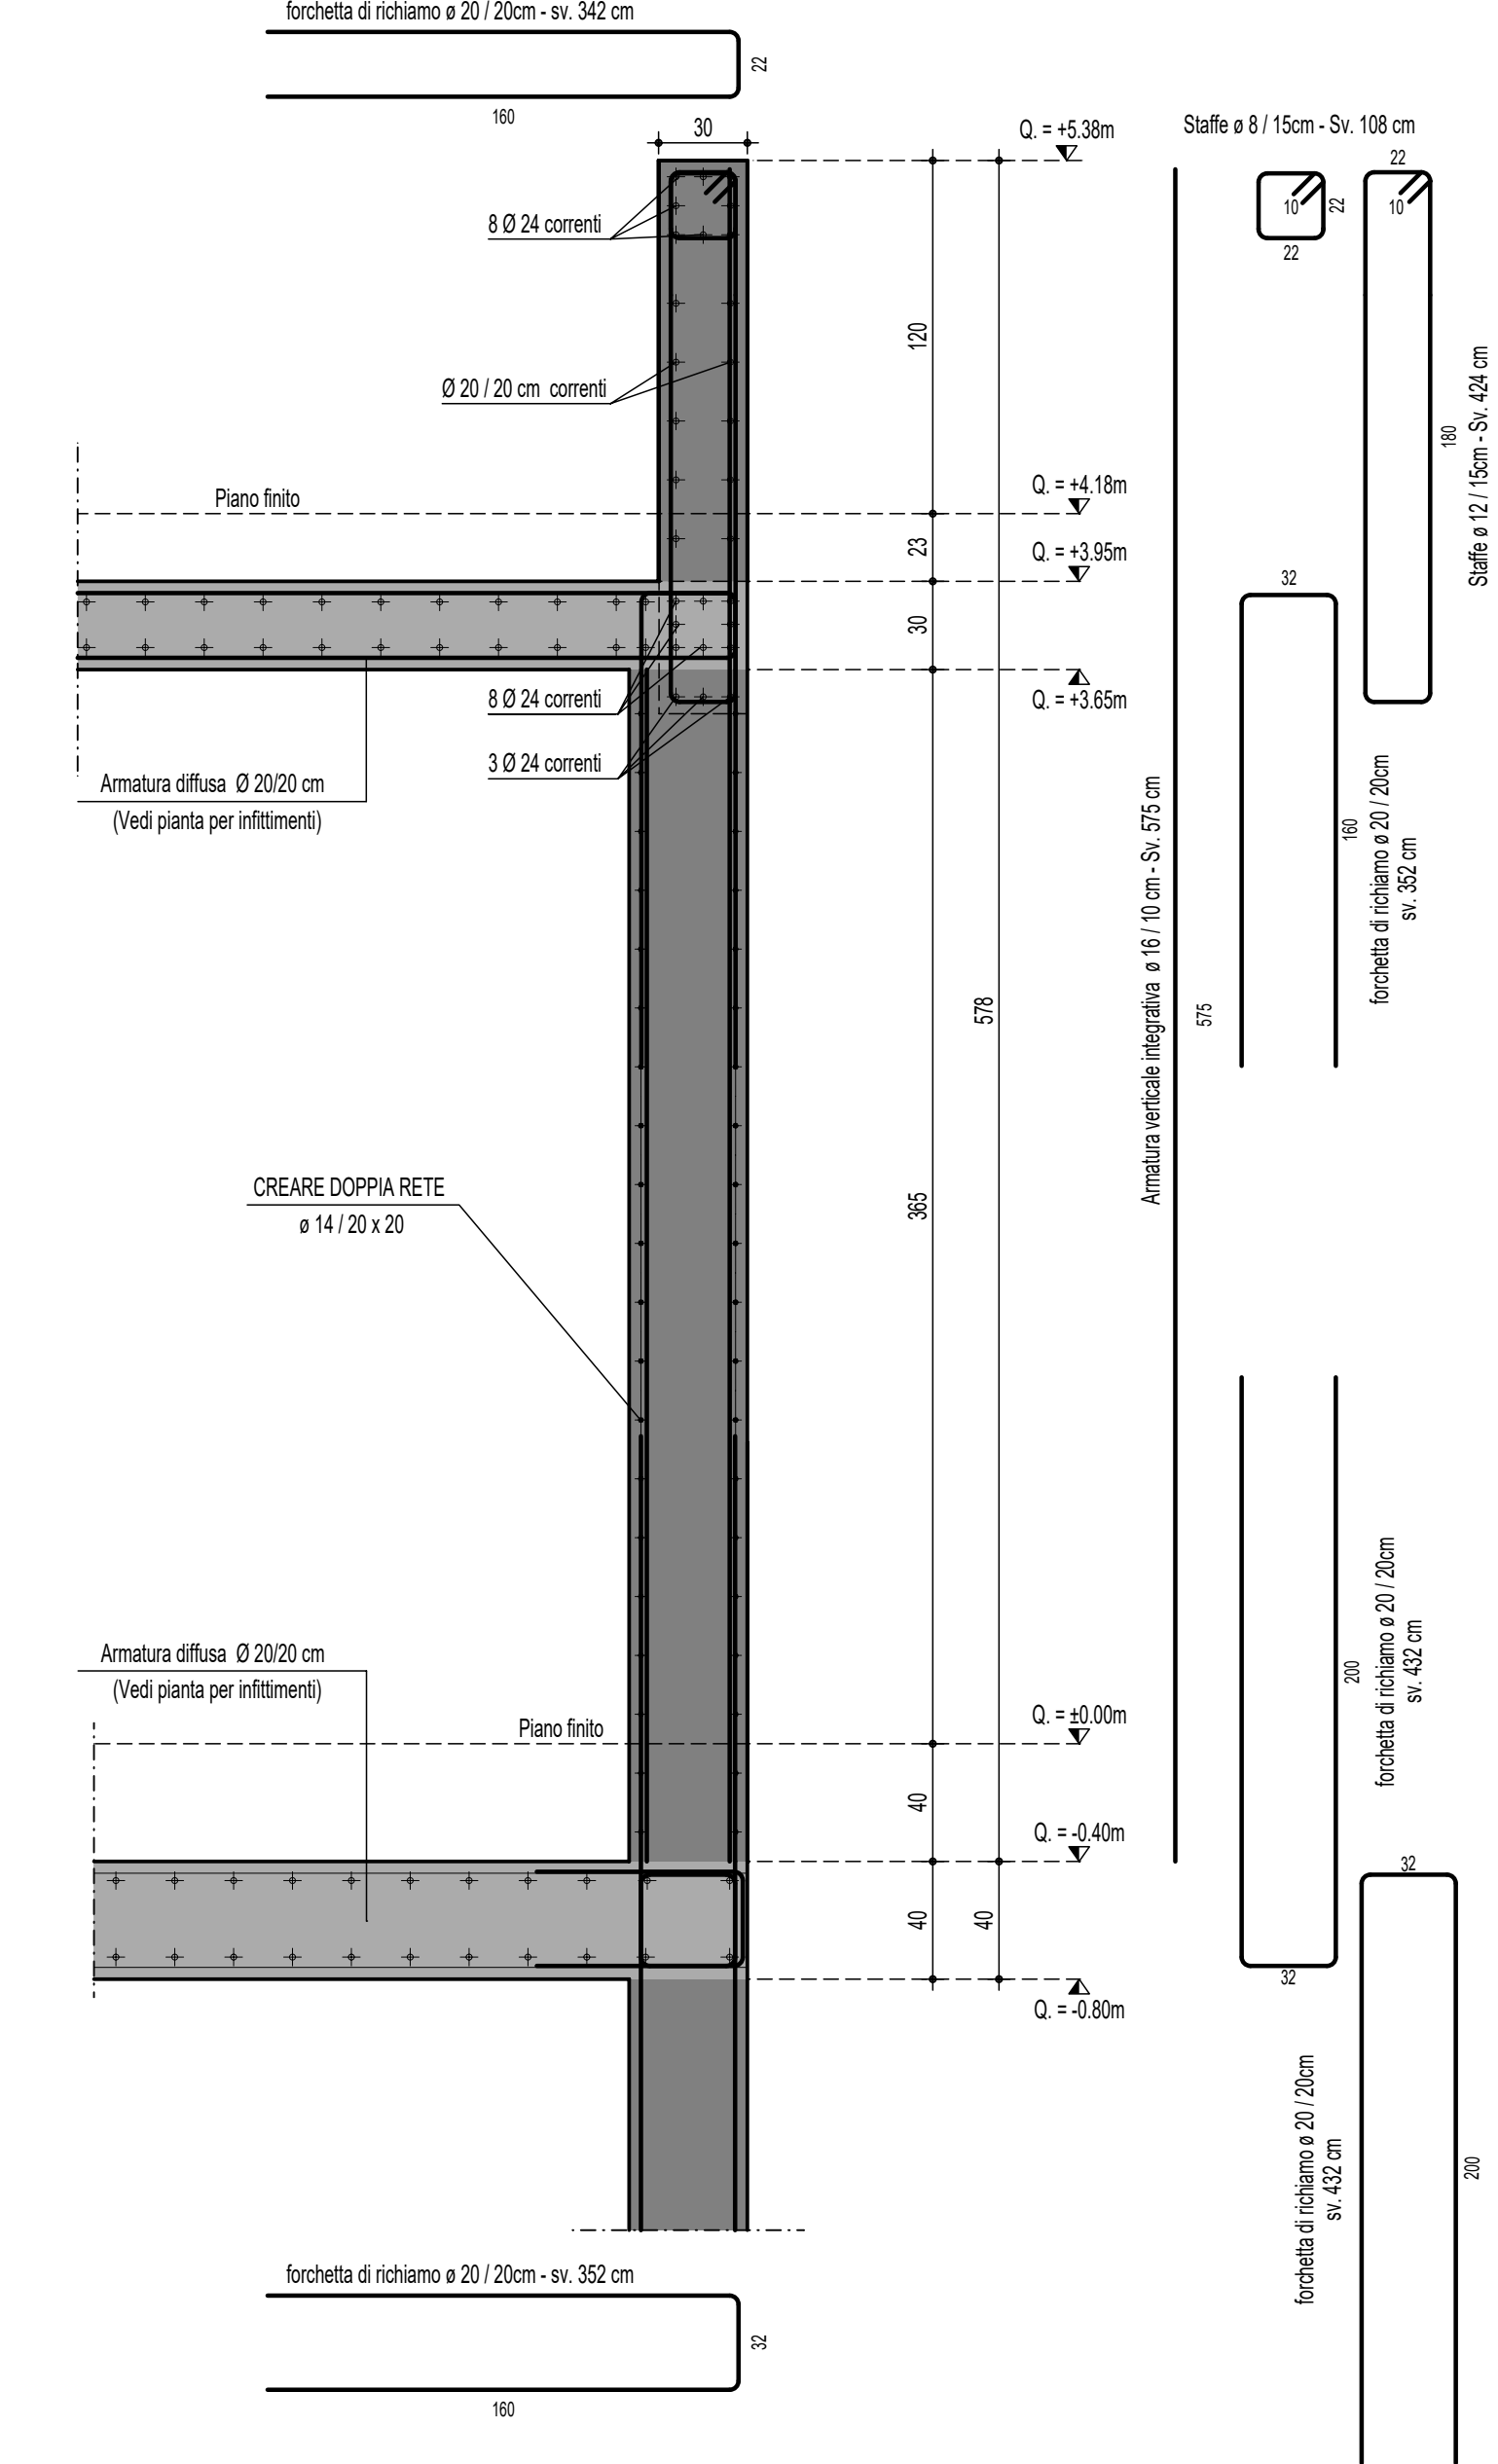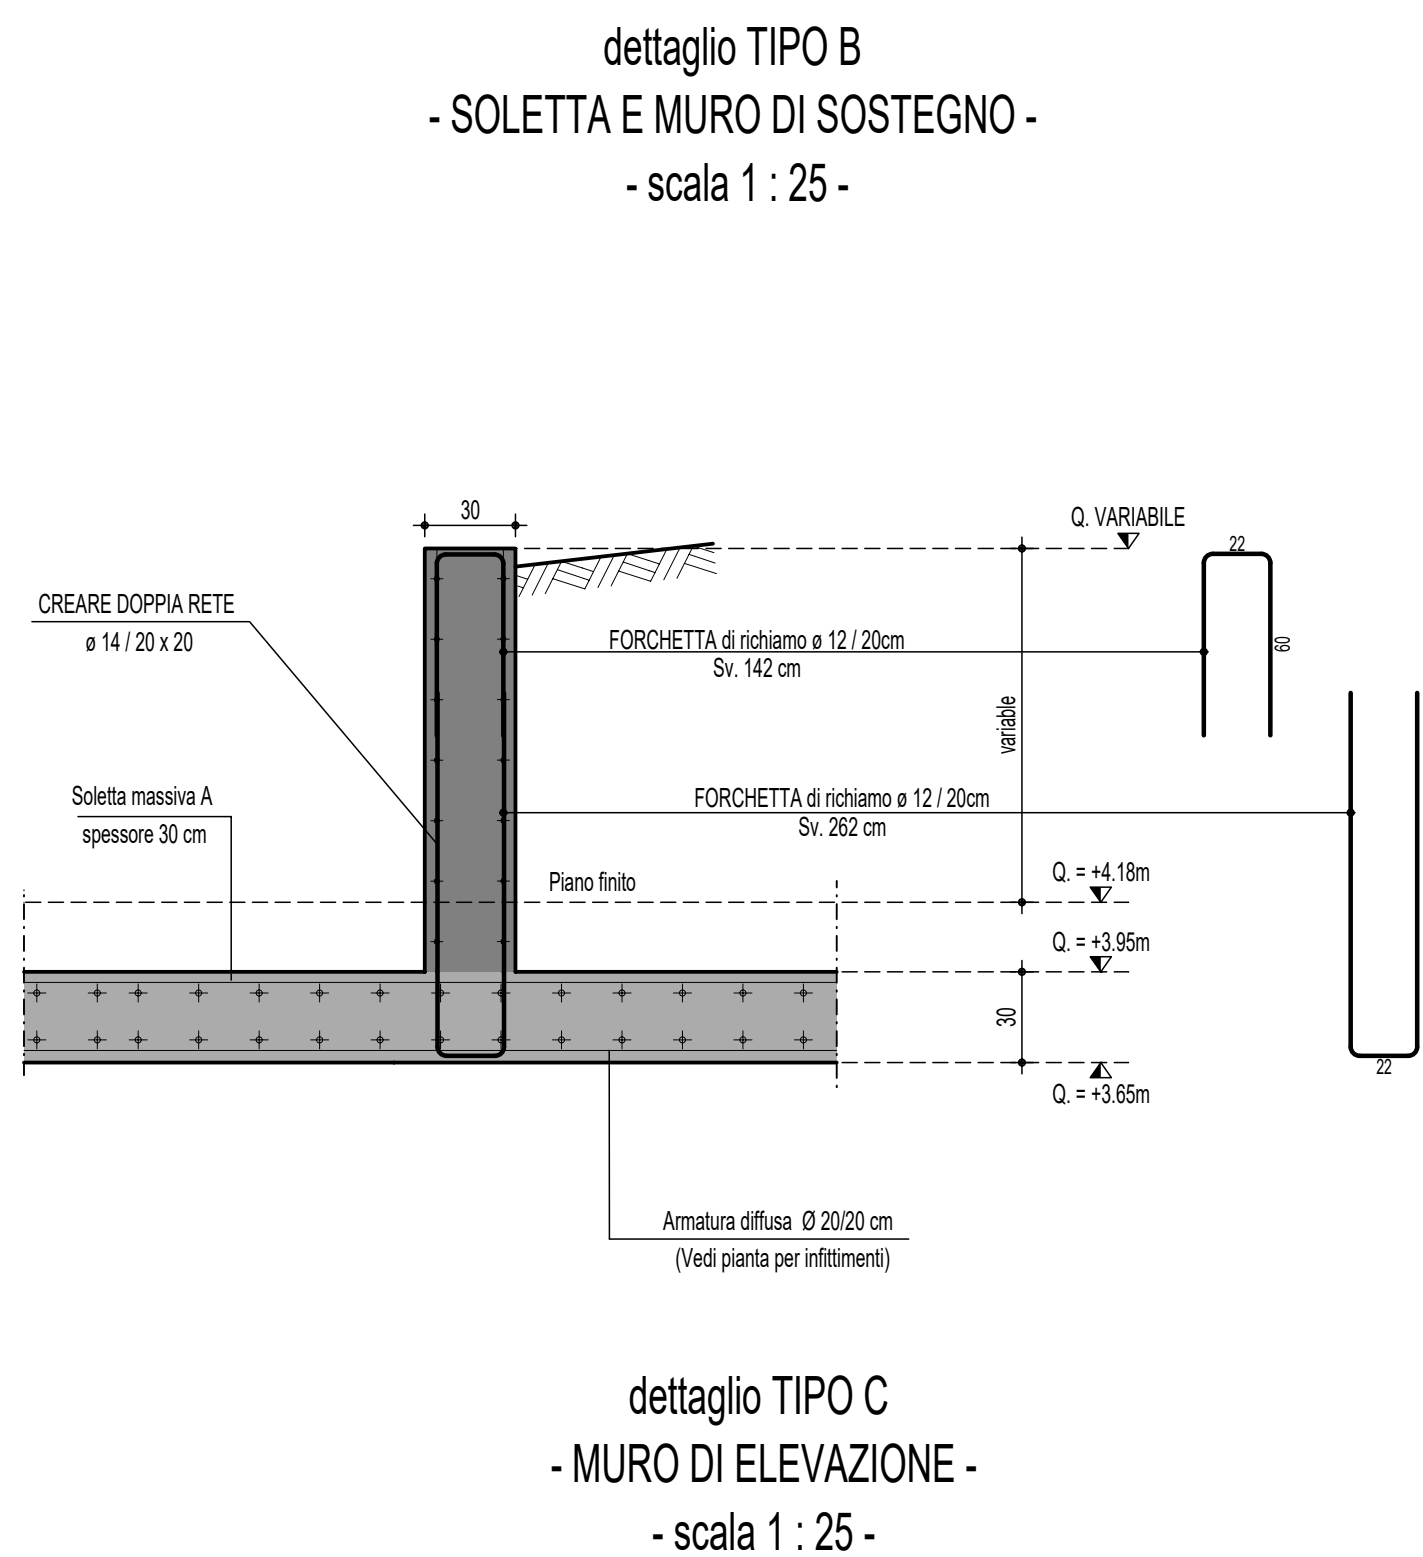

**VARIANTE AL LOTTO N. 2 DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DAL
CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO ALLE AREE DEI SERVIZI
PUBBLICI LUNGO VIALE GRAMSCI, PECCIOLI (PI)
CUP: D42F20000570004 CIG: BB53B3BFCF**

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista	Arch. NICO PANIZZI Hekloppa 21 Architetti Associati
Team di progettazione	Arch. GIAN LUIGI MELIS Arch. ALESSANDRO MELIS Arch. LARA FRANCESCHI P. Ed. FILIPPO MARZANI Ing. ANDREA DI NARDO Ing. ELISABETTA COMI Arch. ROBERTO POZZELLI Dott.ssa S. Arch. LUCA PASQUANTI Dott. in Scienze dell'Edilizia LUCA MARTINO LORENZO SERRA MARTINA MARANO
Consulenza progetto opere strutturali	Hekloppa 21 Architetti Associati Ing. GIANNI MICHELEON MAD Ingegneria srl
Consulenza progetto opere elettriche	Ing. MASSIMILIANO MICHELETTI Studio Terzini
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Arch. GIAN LUIGI MELIS Hekloppa 21 Architetti Associati
Relazioni e indagini geologiche	Dott.ssa Cecilia FRANCESCA FRANCHI Geoprospez Studio Ascanio
Consulenza idraulica	Ing. JACOPO TACCONE

OGGETTO PROGETTO STRUTTURALE STAZIONE DI VALLE - DETTAGLI PLATEA PL02 E SOLETTA A1	TAVOLA NUMERO ST.24		
		SCALA 1:25	DATA Giugno 2026